


# 公共施設等の放射線量測定地図（福田中）

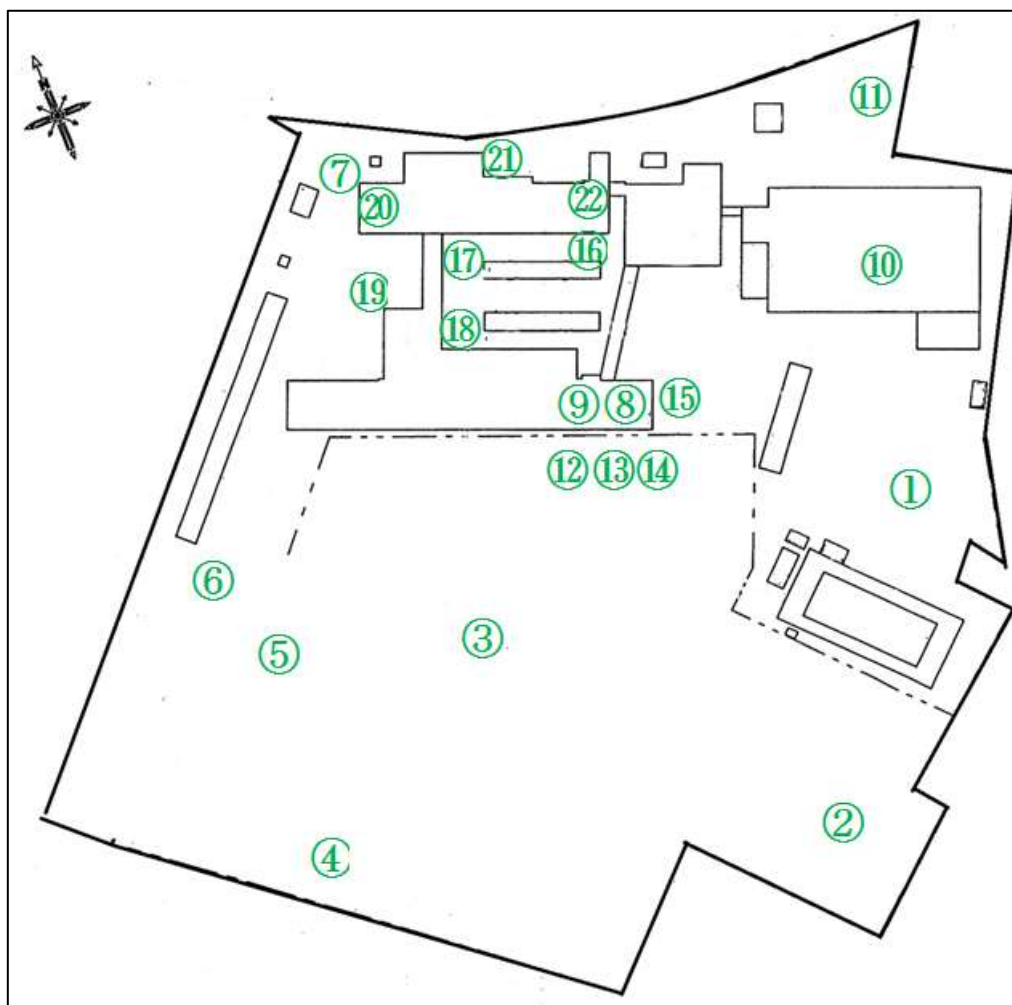

（単位：マイクロシーベルト毎時）

| 項 目    |       | 除染後           |      |      | 除染後            |      |     |
|--------|-------|---------------|------|------|----------------|------|-----|
| 測定日    |       | 平成24年4月27日（月） |      |      | 平成24年 4月20日（金） |      |     |
| 天 候    |       | 晴             |      |      | 曇              |      |     |
| 時 間    |       | 15時 ～ 16時     |      |      | 17時            |      |     |
| 測<br>点 | 地面の形状 | 測定の高さ／測定値     |      |      | 測定の高さ／測定値      |      |     |
|        |       | 100cm         | 50cm | 5cm  | 100cm          | 50cm | 5cm |
| ①      | 土     | 0.08          | 0.08 | 0.08 |                |      |     |
| ②      | 土     | 0.07          | 0.06 | 0.06 |                |      |     |
| ③      | 土     | 0.11          | 0.10 | 0.09 |                |      |     |
| ④      | 砂     | 0.15          | 0.17 | 0.19 |                |      |     |
| ⑤      | 土     | 0.11          | 0.12 | 0.11 |                |      |     |
| ⑥      | 土     | 0.15          | 0.16 | 0.18 |                |      |     |
| ⑦      | 土・草   | 0.14          | 0.15 | 0.19 |                |      |     |
| ⑧      | 1F教室  | 0.07          | 0.08 | 0.06 |                |      |     |

|   |      |      |      |      |  |  |                |
|---|------|------|------|------|--|--|----------------|
| ⑨ | 2F教室 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |  |  |                |
| ⑩ | 体育館  | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |                |
| ⑪ | 土    | 0.11 | 0.12 | 0.10 |  |  |                |
| ⑫ | 集水枡  |      |      |      |  |  | (0.12)         |
| ⑬ | 集水枡  |      |      |      |  |  | (0.11)         |
| ⑭ | 集水枡  |      |      |      |  |  | (0.13)         |
| ⑮ | 集水枡  |      |      |      |  |  | (0.20)         |
| ⑯ | 集水枡  |      |      |      |  |  | (0.13)         |
| ⑰ | 側溝   |      |      |      |  |  | 0.22<br>(0.30) |
| ⑱ | 側溝   |      |      |      |  |  | 0.21<br>(0.33) |
| ⑲ | 集水枡  |      |      |      |  |  | 0.20<br>(0.24) |
| ⑳ | 集水枡  |      |      |      |  |  | (0.12)         |
| ㉑ | 集水枡  |      |      |      |  |  | (0.12)         |
| ㉒ | 集水枡  |      |      |      |  |  | (0.19)         |

※⑫～㉒集水枡、側溝の( )内数値は 3/22(木)の数値