


公共施設等の放射線量測定地図(梅郷11号公園)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

測定日		平成30年11月01日(木)		
天候		晴		
時間		9時05分		
測点	地面の形状	測定の高さ/測定値		
		100cm	50cm	5cm
①	ダスト	0.03	0.02	0.02
②	土	0.03	0.03	0.03
③	ダスト	0.03	0.04	0.03
④	ダスト	0.04	0.03	0.03
⑤	ダスト	0.03	0.03	0.02
⑥	ラバー	0.07	0.06	0.05
⑦	ダスト(ブランコ)			
⑧	ダスト(複合ブランコ)			
⑨	ダスト(複合すべり台)			
⑩	ダスト(シーソー)			

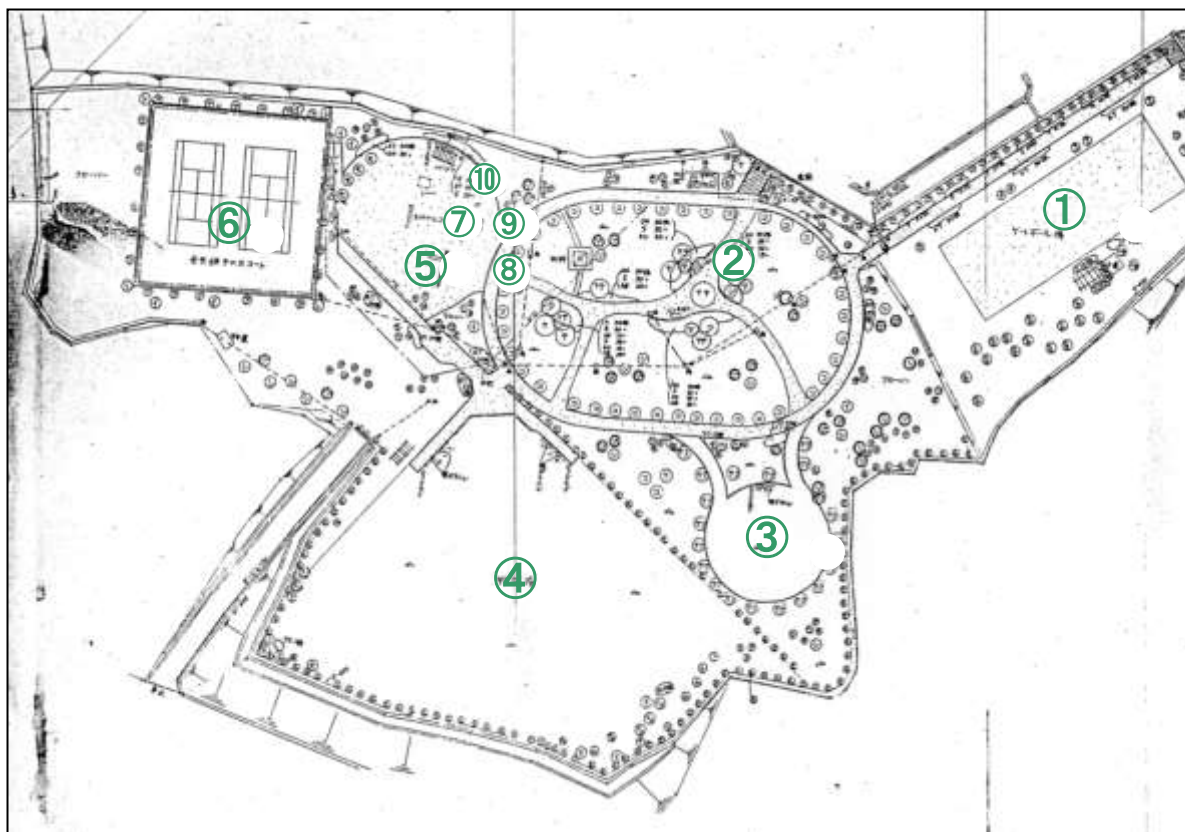

图号	比例	材料	数量	备注
1	1:1	HT150	1	
2	1:1	HT150	1	
3	1:1	HT150	1	
4	1:1	HT150	1	
5	1:1	HT150	1	
6	1:1	HT150	1	
7	1:1	HT150	1	
8	1:1	HT150	1	
9	1:1	HT150	1	
10	1:1	HT150	1	
11	1:1	HT150	1	
12	1:1	HT150	1	
13	1:1	HT150	1	
14	1:1	HT150	1	
15	1:1	HT150	1	
16	1:1	HT150	1	
17	1:1	HT150	1	
18	1:1	HT150	1	
19	1:1	HT150	1	
20	1:1	HT150	1	
21	1:1	HT150	1	
22	1:1	HT150	1	
23	1:1	HT150	1	
24	1:1	HT150	1	
25	1:1	HT150	1	
26	1:1	HT150	1	
27	1:1	HT150	1	
28	1:1	HT150	1	
29	1:1	HT150	1	
30	1:1	HT150	1	
31	1:1	HT150	1	
32	1:1	HT150	1	
33	1:1	HT150	1	
34	1:1	HT150	1	
35	1:1	HT150	1	
36	1:1	HT150	1	
37	1:1	HT150	1	
38	1:1	HT150	1	
39	1:1	HT150	1	
40	1:1	HT150	1	
41	1:1	HT150	1	
42	1:1	HT150	1	
43	1:1	HT150	1	
44	1:1	HT150	1	
45	1:1	HT150	1	
46	1:1	HT150	1	
47	1:1	HT150	1	
48	1:1	HT150	1	
49	1:1	HT150	1	
50	1:1	HT150	1	
51	1:1	HT150	1	
52	1:1	HT150	1	
53	1:1	HT150	1	
54	1:1	HT150	1	
55	1:1	HT150	1	
56	1:1	HT150	1	
57	1:1	HT150	1	
58	1:1	HT150	1	
59	1:1	HT150	1	
60	1:1	HT150	1	
61	1:1	HT150	1	
62	1:1	HT150	1	
63	1:1	HT150	1	
64	1:1	HT150	1	
65	1:1	HT150	1	
66	1:1	HT150	1	
67	1:1	HT150	1	
68	1:1	HT150	1	
69	1:1	HT150	1	
70	1:1	HT150	1	
71	1:1	HT150	1	
72	1:1	HT150	1	
73	1:1	HT150	1	
74	1:1	HT150	1	
75	1:1	HT150	1	
76	1:1	HT150	1	
77	1:1	HT150	1	
78	1:1	HT150	1	
79	1:1	HT150	1	
80	1:1	HT150	1	
81	1:1	HT150	1	
82	1:1	HT150	1	
83	1:1	HT150	1	
84	1:1	HT150	1	
85	1:1	HT150	1	
86	1:1	HT150	1	
87	1:1	HT150	1	
88	1:1	HT150	1	
89	1:1	HT150	1	
90	1:1	HT150	1	
91	1:1	HT150	1	
92	1:1	HT150	1	
93	1:1	HT150	1	
94	1:1	HT150	1	
95	1:1	HT150	1	
96	1:1	HT150	1	
97	1:1	HT150	1	
98	1:1	HT150	1	
99	1:1	HT150	1	
100	1:1	HT150	1	