

令和 7 年度 野田市清掃工場等環境保全協議会

会 議 次 第

日 時：令和 7 年 5 月 2 7 日（火）

午前 1 0 時から

会 場：市役所 8 階 大会議室

1 開 会

2 副市長挨拶

3 議 題

(1) 会長及び副会長の選出について (資料 1)

(2) 令和 6 年度清掃工場等の運転管理状況について

① 清掃工場 (資料 2)

関宿地域のごみ処理について (資料 3)

② リサイクルセンター (資料 4)

③ 第二清掃工場 (資料 5)

(3) 清掃工場等の焼却灰等の測定結果について (資料 6)

(4) 令和 7 年度清掃工場等の施設修繕等の予定について

① 清掃工場 (資料 7)

② リサイクルセンター (資料 8)

③ 第二清掃工場 (資料 9)

(5) その他

4 閉 会

○野田市清掃工場等環境保全協議会設置条例 【抜粋】

平成 1 4 年 1 2 月 2 7 日

野田市条例第 2 5 号

(会長及び副会長)

第 6 条 協議会に会長及び副会長各 1 名を置き、その選出は委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

令和 6 年度清掃工場等の運転管理状況について

①清掃工場

1	清掃工場周辺 1 km 地点大気質測定結果	2
(1)	浮遊粒子状物質 夏測定	2
(1)	浮遊粒子状物質 冬測定	3
(2)	一酸化炭素 夏測定	4
(2)	一酸化炭素 冬測定	5
(3)	二酸化硫黄 夏測定	6
(3)	二酸化硫黄 冬測定	7
(4)	二酸化窒素 夏測定	8
(4)	二酸化窒素 冬測定	9
	騒音・振動・臭気測定地点図	10
2	清掃工場周辺騒音レベル測定結果 夏測定	11
2	清掃工場周辺騒音レベル測定結果 冬測定	12
3	清掃工場周辺振動レベル測定結果 夏測定	13
3	清掃工場周辺振動レベル測定結果 冬測定	14
4	清掃工場周辺臭気測定結果 夏測定	15
4	清掃工場周辺臭気測定結果 冬測定	17
5	清掃工場排ガス中のダイオキシン類測定結果 夏測定	19
5	清掃工場排ガス中のダイオキシン類測定結果 冬測定	20
6	清掃工場排ガス中のばい煙測定結果 夏測定	21
6	清掃工場排ガス中のばい煙測定結果 冬測定	22
	大気中のダイオキシン類測定地点図	23
7	清掃工場周辺大気中のダイオキシン類測定結果 夏測定	24
7	清掃工場周辺大気中のダイオキシン類測定結果 冬測定	25
8	清掃工場周辺井戸水水質測定結果 夏測定	26
8	清掃工場周辺井戸水水質測定結果 冬測定	27
9	野田市全体ごみ量及び処理実績	28

※ 測定結果が測定下限値未満の場合は、測定下限値に「<」を付して示しています。

1 清掃工場周辺 1 km地点大気質測定結果

(1) 浮遊粒子状物質 夏測定

測定地点

福田公民館


測定日

令和6年5月30日～6月5日

基準値：(国) 平均値0.1

単位：mg/m³

測定日	5/30 (木)	5/31 (金)	6/1 (土)	6/2 (日)	6/3 (月)	6/4 (火)	6/5 (水)
0～1時	0.013	0.021	0.007	0.012	<0.001	0.006	0.011
1～2時	0.012	0.002	0.016	0.016	0.008	0.007	0.019
2～3時	0.012	0.019	0.010	0.014	0.006	0.010	0.020
3～4時	0.008	0.019	0.013	0.013	0.007	0.007	0.020
4～5時	0.007	<0.001	0.009	0.017	0.011	0.016	0.014
5～6時	0.012	0.009	0.007	0.021	0.009	0.019	0.008
6～7時	<0.001	0.009	0.004	0.002	0.003	0.004	<0.001
7～8時	0.004	0.006	<0.001	0.006	0.003	<0.001	0.010
8～9時	0.004	<0.001	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.009
9～10時	0.010	<0.001	0.009	0.008	0.010	0.005	0.011
10～11時	0.008	<0.001	0.011	0.011	0.009	0.006	0.013
11～12時	0.012	<0.001	0.013	0.010	0.008	0.008	0.009
12～13時	0.016	0.001	0.014	0.019	0.007	0.005	0.009
13～14時	0.010	0.029	0.017	0.023	0.009	0.007	0.010
14～15時	0.015	0.011	0.014	0.026	0.007	0.006	0.011
15～16時	0.014	0.008	0.011	0.008	0.006	0.010	0.012
16～17時	0.018	0.006	0.009	0.006	0.010	0.007	0.009
17～18時	0.016	0.015	0.008	0.010	0.006	0.010	0.009
18～19時	0.012	0.013	0.011	0.015	0.008	0.006	0.018
19～20時	0.015	0.018	0.011	0.011	0.009	0.014	0.008
20～21時	0.015	0.011	0.014	0.006	0.017	0.018	0.015
21～22時	0.013	0.007	0.010	0.010	0.018	0.018	0.017
22～23時	0.014	0.005	0.011	0.007	0.010	0.018	0.016
23～24時	0.015	0.004	0.011	0.009	0.011	0.024	0.014
平均値	0.011	0.009	0.010	0.012	0.008	0.010	0.012
最大値	0.018	0.029	0.017	0.026	0.018	0.024	0.020
最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
評価	○	○	○	○	○	○	○

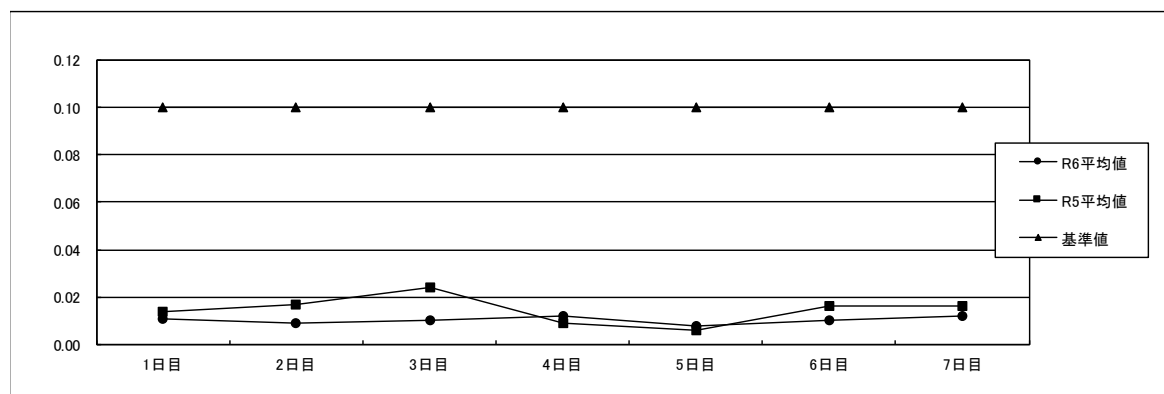

測定日	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5
平均値	0.011	0.009	0.010	0.012	0.008	0.010	0.012
平均風向	南東	北西	東	東	東	東	東南東
平均風速 (m/s)	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.0
平均気温 (℃)	22.3	18.6	19.8	17.8	18.5	19.2	20.2
天候	晴れ	雨	雨	雨	曇り	曇り	晴れ

測定事業者： ㈱環境管理センター

前年度分

測定日	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13
平均値	0.012	0.011	0.013	0.013	0.008	0.010	0.012
平均風向	西北西	北東	北北西	北東	北東	東	北西
平均風速 (m/s)	1.5	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	0.8
平均気温 (℃)	30.8	31.8	31.9	23.5	23.5	24.4	26.8
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り

測定事業者： ㈱環境管理センター

(1) 浮遊粒子状物質 冬測定

測定地点

S 宅地内


測定日

令和6年12月17日～12月23日

基準値：(国) 平均値0.1

単位：mg/m³

測定日	12/17 (火)	12/18 (水)	12/19 (木)	12/20 (金)	12/21 (土)	12/22 (日)	12/23 (月)
0～1時	0.022	0.021	0.005	0.004	0.024	0.006	0.003
1～2時	0.018	0.026	0.006	0.006	0.028	0.011	0.003
2～3時	0.015	0.029	0.006	0.007	0.021	0.010	0.002
3～4時	0.016	0.032	0.005	0.004	0.017	0.002	0.003
4～5時	0.016	0.032	0.007	0.006	0.008	0.001	0.002
5～6時	0.015	0.028	0.007	0.007	0.014	<0.001	0.003
6～7時	0.020	0.024	0.009	0.010	0.009	<0.001	0.004
7～8時	0.022	0.035	0.007	0.012	0.008	0.001	0.004
8～9時	0.012	0.016	0.012	0.011	0.013	0.003	0.005
9～10時	0.014	0.015	0.011	0.011	0.012	<0.001	0.005
10～11時	0.014	0.012	0.004	0.012	0.017	0.005	0.004
11～12時	0.012	0.006	0.004	0.009	0.023	0.006	0.004
12～13時	0.010	0.006	0.007	0.002	0.017	<0.001	0.003
13～14時	0.009	0.004	0.008	0.010	0.005	0.007	0.005
14～15時	0.010	0.008	0.006	0.007	0.003	0.005	0.003
15～16時	0.005	0.006	0.004	0.006	0.007	<0.001	<0.001
16～17時	0.006	0.004	0.006	0.012	0.008	0.001	0.003
17～18時	0.016	0.004	0.008	0.019	0.005	0.001	0.006
18～19時	0.027	0.003	0.011	0.017	0.003	0.002	0.010
19～20時	0.018	0.004	0.010	0.021	0.006	0.003	0.008
20～21時	0.020	0.002	0.009	0.019	0.005	0.001	0.009
21～22時	0.018	0.002	0.004	0.021	0.009	0.003	0.011
22～23時	0.019	0.004	0.005	0.020	0.011	0.003	0.017
23～24時	0.020	0.004	0.005	0.020	0.009	0.001	0.012
平均値	0.016	0.014	0.007	0.011	0.012	0.003	0.005
最大値	0.027	0.035	0.012	0.021	0.028	0.011	0.017
最小値	0.005	0.002	0.004	0.002	0.003	0.001	0.002
評価	○	○	○	○	○	○	○

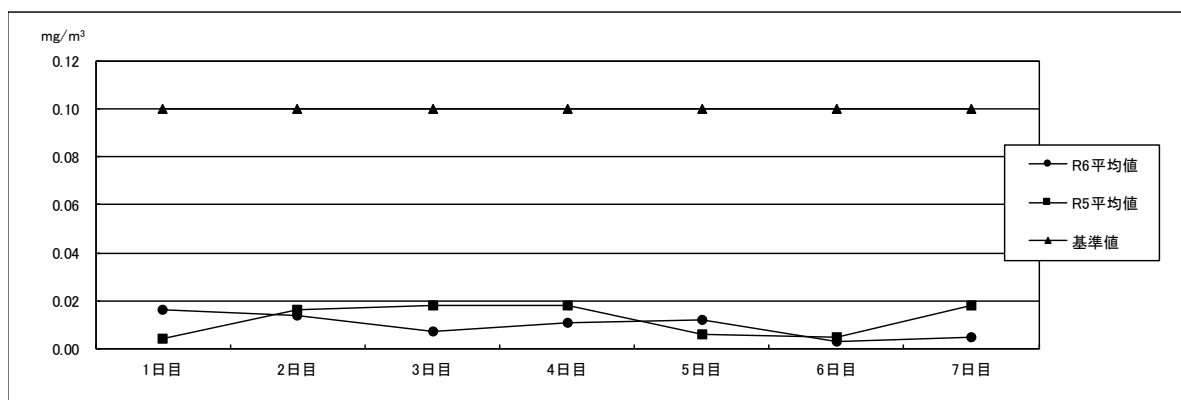

測定日	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23
平均値	0.016	0.014	0.007	0.011	0.012	0.003	0.005
平均風向	西北西	北西	北西	西北西	南	北西	西北西
平均風速(m/s)	0.7	1.0	0.7	0.8	1.2	3.2	1.6
平均気温(℃)	4.4	4.1	2.7	3	6.7	4.9	2.9
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

測定事業者： ㈱環境管理センター

前年度分

測定日	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24
平均値	0.004	0.016	0.018	0.018	0.006	0.005	0.018
平均風向	北北西	北北西	北北西	北北西	北北西	北西	北北西
平均風速(m/s)	0.9	1.0	1.1	4.2	1.0	0.9	0.8
平均気温(℃)	3.4	3.8	4.9	1.6	2.2	5.1	3.7
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り

測定事業者： ㈱環境管理センター

(2) 一酸化炭素 夏測定

測定地点

福田公民館


測定日

令和6年5月30日～6月5日

基準値：(国) 10

単位：ppm

測定日	5/30 (木)	5/31 (金)	6/1 (土)	6/2 (日)	6/3 (月)	6/4 (火)	6/5 (水)
0～1時	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
1～2時	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
2～3時	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
3～4時	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
4～5時	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
5～6時	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
6～7時	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
7～8時	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
8～9時	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
9～10時	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10～11時	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11～12時	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12～13時	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13～14時	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14～15時	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
15～16時	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1
16～17時	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
17～18時	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1
18～19時	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4
19～20時	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
20～21時	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
21～22時	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
22～23時	0.3	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
23～24時	0.2	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
最大値	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.4
最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
評価	○	○	○	○	○	○	○

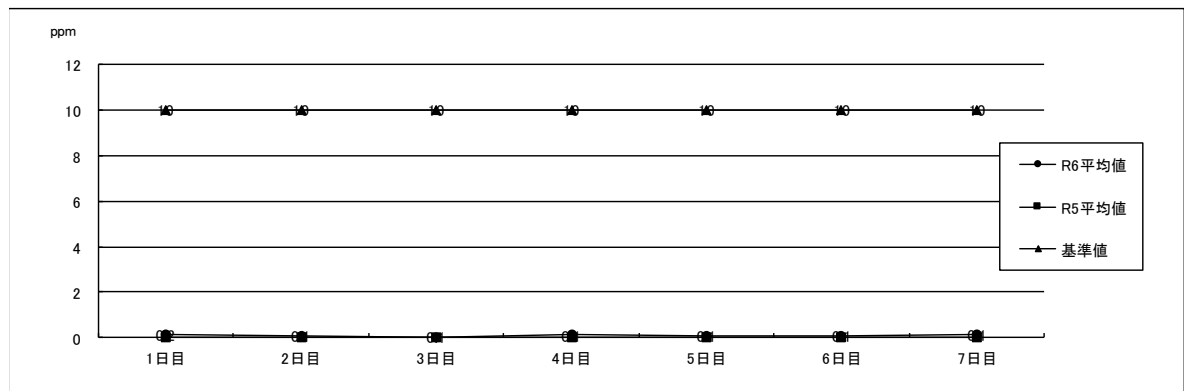

測定日	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5
平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
平均風向	南東	北西	東	東	東	東	東南東
平均風速(m/s)	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.0
平均気温(℃)	22.3	18.6	19.8	17.8	18.5	19.2	20.2
天候	晴れ	雨	雨	雨	曇り	曇り	晴れ

測定事業者： ㈱環境管理センター

前年度分

測定日	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13
平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
平均風向	西北西	北東	北北西	北東	北東	東	北西
平均風速(m/s)	1.5	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	0.8
平均気温(℃)	30.8	31.8	31.9	23.5	23.5	24.4	26.8
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り

測定事業者： ㈱環境管理センター

(2) 一酸化炭素 冬測定

測定地点

S 宅地内


測定日

令和6年12月17日～12月23日

基準値：(国) 10

単位：ppm

測定日	12/17 (火)	12/18 (水)	12/19 (木)	12/20 (金)	12/21 (土)	12/22 (日)	12/23 (月)
0～1時	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2
1～2時	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
2～3時	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2
3～4時	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
4～5時	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
5～6時	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
6～7時	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
7～8時	0.5	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
8～9時	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	<0.1	0.1
9～10時	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1
10～11時	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
11～12時	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12～13時	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13～14時	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14～15時	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
15～16時	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
16～17時	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
17～18時	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	<0.1	0.1
18～19時	0.6	0.1	0.2	0.3	0.3	<0.1	0.2
19～20時	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2
20～21時	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2
21～22時	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3
22～23時	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
23～24時	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
平均値	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
最大値	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
最小値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
評価	○	○	○	○	○	○	○

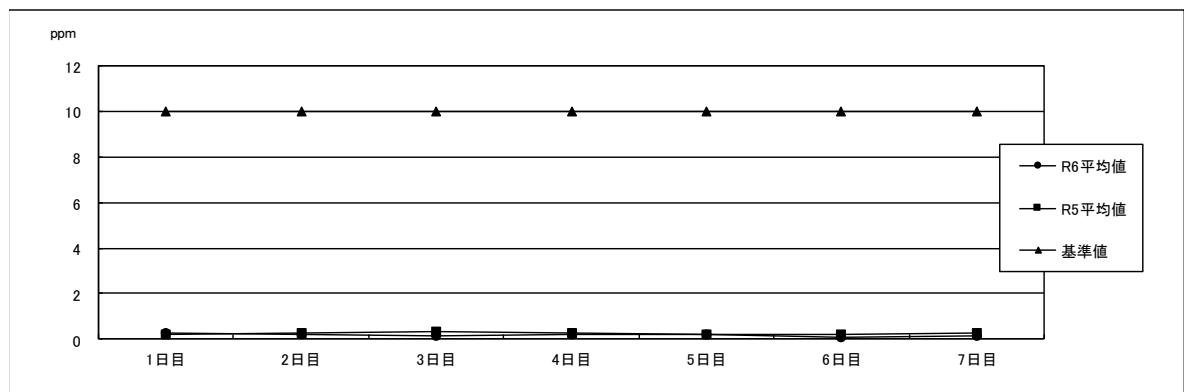

測定日	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23
平均値	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
平均風向	西北西	北西	北西	西北西	南	北西	西北西
平均風速(m/s)	0.7	1.0	0.7	0.8	1.2	3.2	1.6
平均気温(℃)	4.4	4.1	2.7	3	6.7	4.9	2.9
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

測定事業者： ㈱環境管理センター

前年度分

測定日	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24
平均値	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
平均風向	北北西	北北西	北北西	北北西	北北西	北西	北北西
平均風速(m/s)	0.9	1.0	1.1	4.2	1.0	0.9	0.8
平均気温(℃)	3.4	3.8	4.9	1.6	2.2	5.1	3.7
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り

測定事業者： ㈱環境管理センター

(3) 二酸化硫黄 夏測定

測定地点

福田公民館


測定日

令和6年5月30日～6月5日

基準値：(国) 0.04

単位：ppm

測定日	5/30 (木)	5/31 (金)	6/1 (土)	6/2 (日)	6/3 (月)	6/4 (火)	6/5 (水)
0～1時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1～2時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2～3時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3～4時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4～5時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5～6時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6～7時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7～8時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8～9時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9～10時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10～11時	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11～12時	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
12～13時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
13～14時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14～15時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
15～16時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
16～17時	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17～18時	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18～19時	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
19～20時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20～21時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21～22時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22～23時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23～24時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
最大値	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
評価	○	○	○	○	○	○	○

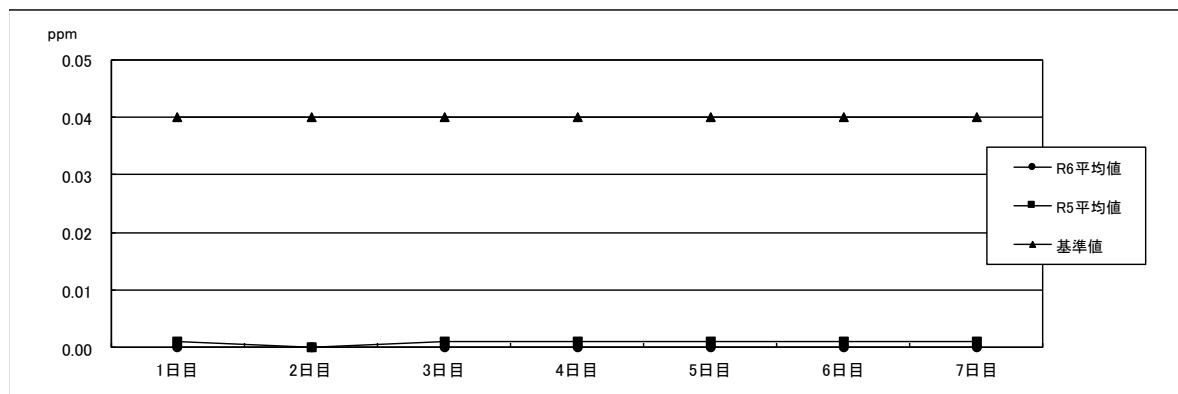

測定日	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5
平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
平均風向	南東	北西	東	東	東	東	東南東
平均風速(m/s)	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.0
平均気温(℃)	22.3	18.6	19.8	17.8	18.5	19.2	20.2
天候	晴れ	雨	雨	雨	曇り	曇り	晴れ

測定事業者： ㈱環境管理センター

前年度分

測定日	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13
平均値	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
平均風向	西北西	北東	北北西	北東	北東	東	北西
平均風速(m/s)	1.5	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	0.8
平均気温(℃)	30.8	31.8	31.9	23.5	23.5	24.4	26.8
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り

測定事業者： ㈱環境管理センター

(3) 二酸化硫黄 冬測定

測定地点

S 宅地内


測定日

令和6年12月17日～12月23日

基準値：(国) 0.04

単位：ppm

測定日	12/17 (火)	12/18 (水)	12/19 (木)	12/20 (金)	12/21 (土)	12/22 (日)	12/23 (月)
0～1時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1～2時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2～3時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3～4時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4～5時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5～6時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6～7時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7～8時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8～9時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9～10時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10～11時	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11～12時	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
12～13時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001
13～14時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001
14～15時	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001
15～16時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
16～17時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17～18時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18～19時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19～20時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20～21時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21～22時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22～23時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23～24時	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
最大値	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
最小値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
評価	○	○	○	○	○	○	○

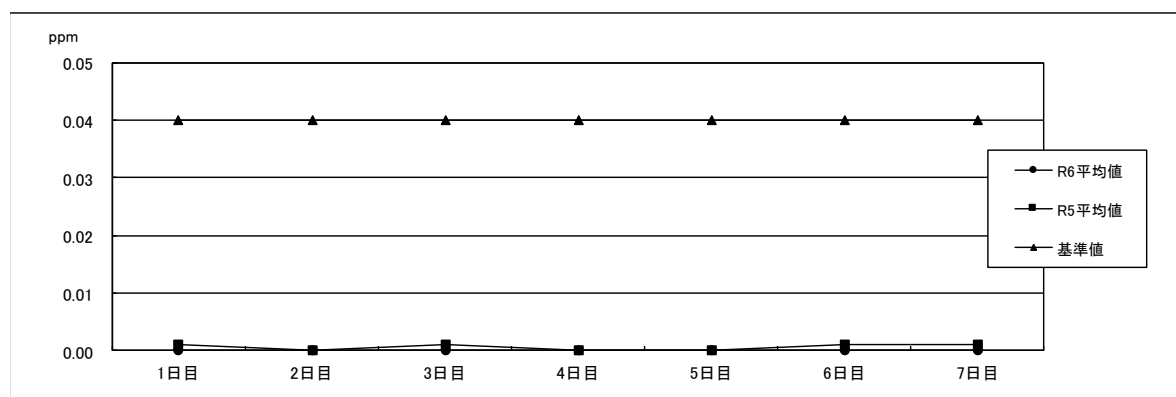

測定日	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23
平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
平均風向	西北西	北西	北西	西北西	南	北西	西北西
平均風速(m/s)	0.7	1.0	0.7	0.8	1.2	3.2	1.6
平均気温(℃)	4.4	4.1	2.7	3	6.7	4.9	2.9
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

測定事業者：(株)環境管理センター

前年度分

測定日	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24
平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
平均風向	北北西	北北西	北北西	北北西	北北西	北西	北北西
平均風速(m/s)	0.9	1.0	1.1	4.2	1.0	0.9	0.8
平均気温(℃)	3.4	3.8	4.9	1.6	2.2	5.1	3.7
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り

測定事業者：(株)環境管理センター

(4) 二酸化窒素 夏測定

測定地点

福田公民館


測定日

令和6年5月30日～6月5日

基準値：(国) 0.06

単位：ppm

測定日	5/30 (木)	5/31 (金)	6/1 (土)	6/2 (日)	6/3 (月)	6/4 (火)	6/5 (水)
0～1時	0.004	0.006	0.002	0.001	<0.001	0.003	0.004
1～2時	0.008	0.004	0.002	0.001	<0.001	0.004	0.008
2～3時	0.010	0.003	0.003	0.001	0.002	0.007	0.005
3～4時	0.007	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	0.011
4～5時	0.010	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.012
5～6時	0.009	0.002	0.004	0.002	0.007	0.007	0.012
6～7時	0.011	0.004	0.005	0.004	0.007	0.004	0.006
7～8時	0.013	0.006	0.005	0.002	0.008	0.004	0.004
8～9時	0.013	0.006	0.004	0.002	0.005	0.004	0.004
9～10時	0.012	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.005
10～11時	0.010	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	0.004
11～12時	0.008	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004
12～13時	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.003
13～14時	0.007	0.009	0.006	0.002	0.005	0.003	0.004
14～15時	0.007	0.004	0.006	0.002	0.005	0.004	0.004
15～16時	0.009	0.004	0.005	0.003	0.009	0.005	0.004
16～17時	0.010	0.005	0.005	0.001	0.005	0.004	0.004
17～18時	0.010	0.008	0.004	0.001	0.004	0.003	0.004
18～19時	0.012	0.009	0.002	0.003	0.003	0.003	0.011
19～20時	0.011	0.009	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006
20～21時	0.007	0.009	0.001	0.003	0.002	0.004	0.003
21～22時	0.006	0.005	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004
22～23時	0.007	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.005
23～24時	0.006	0.003	0.001	<0.001	0.001	0.004	0.005
平均値	0.009	0.005	0.004	0.002	0.004	0.004	0.006
最大値	0.013	0.009	0.006	0.004	0.009	0.007	0.012
最小値	0.004	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003
評価	○	○	○	○	○	○	○

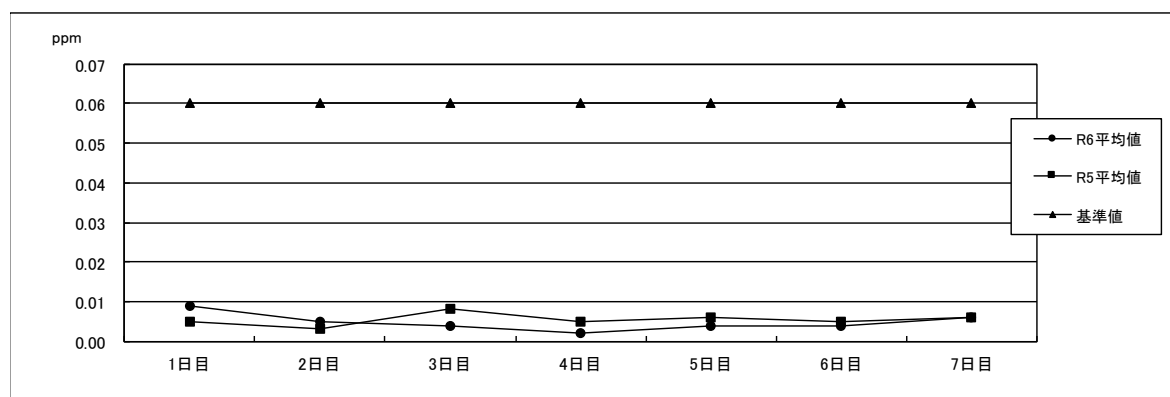

測定日	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5
平均値	0.009	0.005	0.004	0.002	0.004	0.004	0.006
平均風向	南東	北西	東	東	東	東	東南東
平均風速(m/s)	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.0
平均気温(℃)	22.3	18.6	19.8	17.8	18.5	19.2	20.2
天候	晴れ	雨	雨	雨	曇り	曇り	晴れ

測定事業者：

㈱環境管理センター

前年度分

測定日	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13
平均値	0.005	0.003	0.008	0.005	0.006	0.005	0.006
平均風向	西北西	北東	北北西	北東	北東	東	北西
平均風速(m/s)	1.5	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	0.8
平均気温(℃)	30.8	31.8	31.9	23.5	23.5	24.4	26.8
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り

測定事業者：

㈱環境管理センター

(4) 二酸化窒素 冬測定

測定地点

S 宅地内


測定日

令和6年12月17日～12月23日

基準値：(国) 0.06

単位：ppm

測定日	12/17 (火)	12/18 (水)	12/19 (木)	12/20 (金)	12/21 (土)	12/22 (日)	12/23 (月)
0～1時	0.014	0.019	0.002	0.005	0.018	0.012	0.002
1～2時	0.015	0.019	0.003	0.016	0.022	0.011	0.002
2～3時	0.014	0.021	0.004	0.021	0.019	0.009	0.002
3～4時	0.011	0.021	0.003	0.015	0.015	0.003	0.003
4～5時	0.014	0.020	0.002	0.017	0.009	0.001	0.006
5～6時	0.016	0.020	0.002	0.019	0.014	<0.001	0.009
6～7時	0.017	0.020	0.005	0.016	0.015	0.001	0.012
7～8時	0.015	0.025	0.006	0.013	0.014	0.001	0.014
8～9時	0.021	0.023	0.009	0.024	0.012	0.002	0.012
9～10時	0.023	0.021	0.009	0.020	0.015	0.002	0.010
10～11時	0.021	0.017	0.006	0.017	0.017	0.002	0.005
11～12時	0.017	0.014	0.006	0.012	0.024	0.003	0.005
12～13時	0.022	0.010	0.009	0.007	0.037	0.002	0.006
13～14時	0.024	0.008	0.014	0.009	0.024	0.003	0.006
14～15時	0.032	0.012	0.016	0.013	0.024	0.003	0.006
15～16時	0.027	0.011	0.010	0.015	0.017	0.002	0.006
16～17時	0.025	0.008	0.005	0.020	0.010	0.001	0.004
17～18時	0.036	0.007	0.008	0.037	0.007	<0.001	0.005
18～19時	0.035	0.007	0.012	0.033	0.007	<0.001	0.009
19～20時	0.027	0.005	0.011	0.030	0.007	0.001	0.011
20～21時	0.022	0.003	0.008	0.024	0.010	0.001	0.010
21～22時	0.017	0.001	0.004	0.028	0.011	0.002	0.017
22～23時	0.020	0.001	0.003	0.023	0.009	0.002	0.016
23～24時	0.020	0.002	0.002	0.021	0.008	0.002	0.009
平均値	0.021	0.013	0.007	0.019	0.015	0.003	0.008
最大値	0.036	0.025	0.016	0.037	0.037	0.012	0.017
最小値	0.011	0.001	0.002	0.005	0.007	<0.001	0.002
評価	○	○	○	○	○	○	○

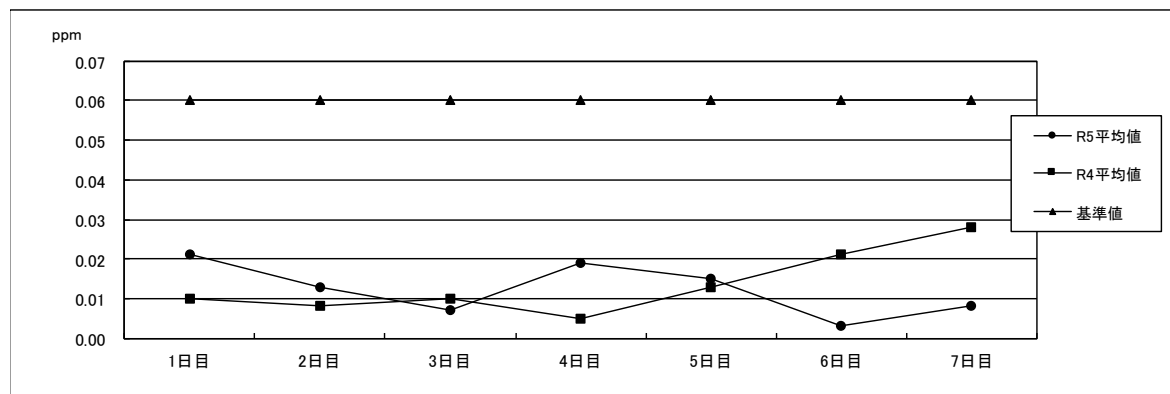

測定日	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23
平均値	0.021	0.013	0.007	0.019	0.015	0.003	0.008
平均風向	西北西	北西	北西	西北西	南	北西	西北西
平均風速(m/s)	0.7	1.0	0.7	0.8	1.2	3.2	1.6
平均気温(℃)	4.4	4.1	2.7	3	6.7	4.9	2.9
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

測定事業者：

㈱環境管理センター

前年度分

測定日	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24
平均値	0.005	0.012	0.020	0.011	0.012	0.012	0.008
平均風向	北北西	北北西	北北西	北北西	北北西	北西	北北西
平均風速(m/s)	0.9	1.0	1.1	4.2	1.0	0.9	0.8
平均気温(℃)	3.4	3.8	4.9	1.6	2.2	5.1	3.7
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り

測定事業者：

㈱環境管理センター

2 清掃工場周辺騒音レベル測定結果 夏測定

測定日：令和6年4月22日～23日

単位：dB

測定地点	時間区分	測定時間	音圧レベル			協定値	評価
			90%レンジ 下端値	中央値	90%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ～ 10:10	41	43	47	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	40	41	45	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	39	40	41	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	34	34	35	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	35	36	37	55	○
敷地境界 No.2	昼	10:00 ～ 10:10	38	39	41	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	35	37	39	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	39	40	42	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	38	39	40	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	32	33	34	55	○
敷地境界 No.3	昼	10:00 ～ 10:10	48	53	59	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	44	47	55	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	43	44	45	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	41	42	43	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	40	41	42	55	○
敷地境界 No.4	昼	10:00 ～ 10:10	46	47	49	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	46	47	48	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	44	45	46	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	37	38	39	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	38	40	41	55	○

測定事業者

(株)環境管理センター

※1 測定時間区分 朝：6:00～8:00 昼：8:00～19:00

夕：19:00～22:00 夜：22:00～6:00

※2 協定値とは、住民との間に定められたもので車両による騒音を取り除いたもの。

(前年度)

測定日：令和5年5月25日～26日

単位：dB

測定時間	音圧レベル			協定値	評価
	90%レンジ 下端値	中央値	90%レンジ 上端値		
10:00 ～ 10:10	40	41	44	60	○
15:00 ～ 15:10	41	43	47	60	○
19:00 ～ 19:10	39	40	41	55	○
22:00 ～ 22:10	35	37	38	50	○
6:00 ～ 6:10	39	40	41	55	○
10:00 ～ 10:10	35	36	37	60	○
15:00 ～ 15:10	36	37	39	60	○
19:00 ～ 19:10	35	36	37	55	○
22:00 ～ 22:10	35	37	39	50	○
6:00 ～ 6:10	38	39	40	55	○
10:00 ～ 10:10	44	47	53	60	○
15:00 ～ 15:10	47	51	59	60	○
19:00 ～ 19:10	43	44	48	55	○
22:00 ～ 22:10	38	40	45	50	○
6:00 ～ 6:10	43	44	46	55	○
10:00 ～ 10:10	46	47	48	60	○
15:00 ～ 15:10	46	47	48	60	○
19:00 ～ 19:10	45	46	47	55	○
22:00 ～ 22:10	39	40	41	50	○
6:00 ～ 6:10	42	43	45	55	○

測定事業者

(株)環境管理センター

2 清掃工場周辺騒音レベル測定結果 冬測定

測定日： 令和7年1月22日～23日

単位： dB

測定地点	時間区分	測定時間	音圧レベル			協定値	評価
			90%レンジ 下端値	中央値	90%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ～ 10:10	43	44	46	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	41	42	44	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	33	34	36	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	34	36	37	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	39	40	42	55	○
敷地境界 No.2	昼	10:00 ～ 10:10	40	42	44	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	37	39	42	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	32	34	38	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	33	35	37	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	39	41	42	55	○
敷地境界 No.3	昼	10:00 ～ 10:10	44	47	53	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	43	46	52	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	37	39	43	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	36	37	40	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	43	44	45	55	○
敷地境界 No.4	昼	10:00 ～ 10:10	44	46	48	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	45	46	49	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	36	37	46	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	36	37	39	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	42	43	45	55	○

測定事業者

(株)環境管理センター

※1 測定時間区分 朝： 6：00 ～ 8：00 昼： 8：00 ～ 19：00

夕：19：00 ～ 22：00 夜：22：00 ～ 6：00

※2 協定値とは、住民との間に定められたもので車両による騒音を取り除いたもの。

(前年度)

測定日： 令和6年1月30日～31日

単位： dB

測定地点	時間区分	測定時間	音圧レベル			協定値	評価
			90%レンジ 下端値	中央値	90%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ～ 10:10	39	40	47	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	39	40	43	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	38	38	40	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	34	36	39	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	40	41	43	55	○
敷地境界 No.2	昼	10:00 ～ 10:10	36	38	42	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	34	36	38	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	39	40	41	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	34	36	39	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	39	40	41	55	○
敷地境界 No.3	昼	10:00 ～ 10:10	42	45	54	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	43	46	54	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	41	42	44	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	38	42	46	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	44	45	46	55	○
敷地境界 No.4	昼	10:00 ～ 10:10	45	47	60	60	○
	昼	15:00 ～ 15:10	44	45	46	60	○
	夕	19:00 ～ 19:10	45	45	47	55	○
	夜間	22:00 ～ 22:10	37	39	41	50	○
	朝	6:00 ～ 6:10	41	43	44	55	○

測定事業者

(株)環境管理センター

3 清掃工場周辺振動レベル測定結果 夏測定

測定日： 令和6年4月22日～23日
単位： dB

測定地点	時間区分	測定時間	振動加速度レベル			協定値	評価
			80%レンジ 下端値	中央値	80%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ～ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ～ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ～ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ～ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.2	昼	10:00 ～ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ～ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ～ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ～ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.3	昼	10:00 ～ 10:10	<30	30	37	60	○
		15:00 ～ 15:10	<30	<30	36		○
	夜	19:00 ～ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ～ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.4	昼	10:00 ～ 10:10	<30	<30	33	60	○
		15:00 ～ 15:10	<30	<30	33		○
	夜	19:00 ～ 19:10	<30	<30	31	55	○
		22:00 ～ 22:10	<30	<30	<30		○

測定事業者 ㈱環境管理センター

※1 測定時間区分 昼： 8：00 ～ 19：00 夜：19：00 ～ 8：00

※2 協定値とは、住民との間に定められたもので車両による振動を取り除いたもの。

(前年度)

測定日： 令和5年5月25日
単位： dB

測定地点	時間区分	測定時間	振動加速度レベル			協定値	評価
			80%レンジ 下端値	中央値	80%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ～ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ～ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ～ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ～ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.2	昼	10:00 ～ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ～ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ～ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ～ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.3	昼	10:00 ～ 10:10	<30	<30	34	60	○
		15:00 ～ 15:10	<30	<30	35		○
	夜	19:00 ～ 19:10	<30	<30	32	55	○
		22:00 ～ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.4	昼	10:00 ～ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ～ 15:10	<30	<30	33		○
	夜	19:00 ～ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ～ 22:10	<30	<30	<30		○

測定事業者 ㈱環境管理センター

3 清掃工場周辺振動レベル測定結果 冬測定

測定日： 令和7年1月22日
単位： dB

測定地点	時間区分	測定時間	振動加速度レベル			協定値	評価
			80%レンジ 下端値	中央値	80%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ~ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ~ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.2	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ~ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ~ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.3	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	37	60	○
		15:00 ~ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ~ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.4	昼	10:00 ~ 10:10	<30	30	33	60	○
		15:00 ~ 15:10	<30	<30	32		○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ~ 22:10	<30	<30	<30		○

測定事業者 ㈱環境管理センター

※1 測定時間区分 昼： 8：00 ～ 19：00 夜：19：00 ～ 8：00

※2 協定値とは、住民との間に定められたもので車両による振動を取り除いたもの。

(前年度)

測定日： 令和6年1月30日
単位： dB

測定地点	時間区分	測定時間	振動加速度レベル			協定値	評価
			80%レンジ 下端値	中央値	80%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ~ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ~ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.2	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	<30	60	○
		15:00 ~ 15:10	<30	<30	<30		○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	<30	55	○
		22:00 ~ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.3	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	34	60	○
		15:00 ~ 15:10	<30	<30	35		○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	31	55	○
		22:00 ~ 22:10	<30	<30	<30		○
敷地境界 No.4	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	32	60	○
		15:00 ~ 15:10	<30	<30	31		○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	31	55	○
		22:00 ~ 22:10	<30	<30	<30		○

測定事業者 ㈱環境管理センター

4 清掃工場周辺臭気測定結果 夏測定

測定日： 令和6年6月17日

測定項目	単位	協定値	敷地境界No.3	評価	敷地境界No.4	評価
アンモニア	ppm	1以下	<0.05	○	<0.05	○
メチルメルカプタン	ppm	0.002以下	<0.0001	○	<0.0001	○
硫化水素	ppm	0.02以下	0.0001	○	0.0001	○
硫化メチル	ppm	0.01以下	<0.0001	○	<0.0001	○
二硫化メチル	ppm	0.009以下	<0.0001	○	<0.0001	○
トリメチルアミン	ppm	0.005以下	<0.0005	○	<0.0005	○
アセトアルデヒド	ppm	0.05以下	<0.002	○	<0.002	○
プロピオンアルデヒド	ppm	0.05以下	<0.002	○	<0.002	○
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009以下	<0.002	○	<0.002	○
イソブチルアルデヒド	ppm	0.02以下	<0.002	○	<0.002	○
ノルマルバレールアルデヒド	ppm	0.009以下	<0.002	○	<0.002	○
イソバレールアルデヒド	ppm	0.003以下	<0.002	○	<0.002	○
イソブタノール	ppm	0.9以下	<0.01	○	<0.01	○
酢酸エチル	ppm	3以下	<0.01	○	<0.01	○
メチルイソブチルケトン	ppm	1以下	<0.01	○	<0.01	○
トルエン	ppm	10以下	<0.01	○	<0.01	○
スチレン	ppm	0.4以下	<0.01	○	<0.01	○
キシレン	ppm	1以下	<0.01	○	<0.01	○
プロピオン酸	ppm	0.03以下	<0.0001	○	<0.0001	○
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009以下	<0.0001	○	<0.0001	○
ノルマル酪酸	ppm	0.001以下	<0.0001	○	<0.0001	○
イソ吉草酸	ppm	0.001以下	<0.0001	○	<0.0001	○
臭気濃度	—	15以下	<10	○	<10	○
風向	—	—	風下	—	風上	—

測定事業者：㈱環境管理センター

※ 臭気の測定方法は、「特定悪臭物質の測定方法」及び「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」に従った。

(前年度)

測定日：令和5年9月6日

測定項目	単位	協定値	敷地境界No.3	評価	敷地境界No.4	評価
アンモニア	ppm	1以下	<0.05	○	<0.05	○
メチルメルカプタン	ppm	0.002以下	<0.0001	○	<0.0001	○
硫化水素	ppm	0.02以下	0.0002	○	0.0001	○
硫化メチル	ppm	0.01以下	<0.0001	○	<0.0001	○
二硫化メチル	ppm	0.009以下	<0.0001	○	<0.0001	○
トリメチルアミン	ppm	0.005以下	<0.0005	○	<0.0005	○
アセトアルデヒド	ppm	0.05以下	<0.002	○	<0.002	○
プロピオンアルデヒド	ppm	0.05以下	<0.002	○	<0.002	○
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009以下	<0.002	○	<0.002	○
イソブチルアルデヒド	ppm	0.02以下	<0.002	○	<0.002	○
ノルマルパレルアルデヒド	ppm	0.009以下	<0.002	○	<0.002	○
イソパレルアルデヒド	ppm	0.003以下	<0.002	○	<0.002	○
イソブタノール	ppm	0.9以下	<0.01	○	<0.01	○
酢酸エチル	ppm	3以下	<0.01	○	<0.01	○
メチルイソブチルケトン	ppm	1以下	<0.01	○	<0.01	○
トルエン	ppm	10以下	<0.01	○	<0.01	○
スチレン	ppm	0.4以下	<0.01	○	<0.01	○
キシレン	ppm	1以下	<0.01	○	<0.01	○
プロピオン酸	ppm	0.03以下	<0.0001	○	<0.0001	○
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009以下	<0.0001	○	<0.0001	○
ノルマル酪酸	ppm	0.001以下	<0.0001	○	<0.0001	○
イソ吉草酸	ppm	0.001以下	<0.0001	○	<0.0001	○
臭気濃度	—	15以下	<10	○	<10	○
風向	—	—	風上	—	風下	—

測定事業者：(株)環境管理センター

4 清掃工場周辺臭気測定結果 冬測定

測定日：令和7年1月16日

測定項目	単位	協定値	敷地境界No.3	評価	敷地境界No.4	評価
アンモニア	ppm	1以下	<0.05	○	<0.05	○
メチルメルカプタン	ppm	0.002以下	<0.0001	○	<0.0001	○
硫化水素	ppm	0.02以下	<0.0001	○	<0.0001	○
硫化メチル	ppm	0.01以下	<0.0001	○	<0.0001	○
二硫化メチル	ppm	0.009以下	<0.0001	○	<0.0001	○
トリメチルアミン	ppm	0.005以下	<0.0005	○	<0.0005	○
アセトアルデヒド	ppm	0.05以下	<0.002	○	<0.002	○
プロピオンアルデヒド	ppm	0.05以下	<0.002	○	<0.002	○
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009以下	<0.002	○	<0.002	○
イソブチルアルデヒド	ppm	0.02以下	<0.002	○	<0.002	○
ノルマルバレールアルデヒド	ppm	0.009以下	<0.002	○	<0.002	○
イソバレールアルデヒド	ppm	0.003以下	<0.002	○	<0.002	○
イソブタノール	ppm	0.9以下	<0.01	○	<0.01	○
酢酸エチル	ppm	3以下	<0.01	○	<0.01	○
メチルイソブチルケトン	ppm	1以下	<0.01	○	<0.01	○
トルエン	ppm	10以下	<0.01	○	<0.01	○
スチレン	ppm	0.4以下	<0.01	○	<0.01	○
キシレン	ppm	1以下	<0.01	○	<0.01	○
プロピオン酸	ppm	0.03以下	<0.0001	○	<0.0001	○
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009以下	<0.0001	○	<0.0001	○
ノルマル酪酸	ppm	0.001以下	<0.0001	○	<0.0001	○
イソ吉草酸	ppm	0.001以下	<0.0001	○	<0.0001	○
臭気濃度	—	15以下	<10	○	<10	○
風向	—	—	風下	—	風上	—

測定事業者：(株)環境管理センター

※ 臭気の測定方法は、「特定悪臭物質の測定方法」及び「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」に従った。

(前年度)

測定日： 令和6年1月23日

測定項目	単位	協定値	敷地境界№3	評価	敷地境界№4	評価
アンモニア	ppm	1以下	<0.05	○	<0.05	○
メチルメルカプタン	ppm	0.002以下	<0.0001	○	<0.0001	○
硫化水素	ppm	0.02以下	0.0002	○	0.0002	○
硫化メチル	ppm	0.01以下	<0.0001	○	<0.0001	○
二硫化メチル	ppm	0.009以下	<0.0001	○	<0.0001	○
トリメチルアミン	ppm	0.005以下	<0.0005	○	<0.0005	○
アセトアルデヒド	ppm	0.05以下	<0.002	○	<0.002	○
プロピオンアルデヒド	ppm	0.05以下	<0.002	○	<0.002	○
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009以下	<0.002	○	<0.002	○
イソブチルアルデヒド	ppm	0.02以下	<0.002	○	<0.002	○
ノルマルバレルアルデヒド	ppm	0.009以下	<0.002	○	<0.002	○
イソバレルアルデヒド	ppm	0.003以下	<0.002	○	<0.002	○
イソブタノール	ppm	0.9以下	<0.01	○	<0.01	○
酢酸エチル	ppm	3以下	<0.01	○	<0.01	○
メチルイソブチルケトン	ppm	1以下	<0.01	○	<0.01	○
トルエン	ppm	10以下	<0.01	○	<0.01	○
スチレン	ppm	0.4以下	<0.01	○	<0.01	○
キシレン	ppm	1以下	<0.01	○	<0.01	○
プロピオン酸	ppm	0.03以下	<0.0001	○	<0.0001	○
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009以下	<0.0001	○	<0.0001	○
ノルマル酪酸	ppm	0.001以下	<0.0001	○	<0.0001	○
イソ吉草酸	ppm	0.001以下	<0.0001	○	<0.0001	○
臭気濃度	—	15以下	<10	○	<10	○
風向	—	—	風下	—	風上	—

測定事業者：(株)環境管理センター

5 清掃工場排ガス中のダイオキシン類測定結果 夏測定

		測定日	令和6年6月10日 令和6年8月15日		排ガス B F 灰・焼却灰	
測定項目	単位	排出基準値 (国)	1号炉	評価	2号炉	評価
排ガス	ng-TEQ/m ³ N	1	0.002	○	0.0051	○
B F 灰	ng-TEQ/g	3	1.7	○	2.3	○
焼却灰	ng-TEQ/g	3	0.0000027	○	0.00014	○

測定事業者 排ガス (株)エヌ・イーサポート
B F 灰・焼却灰 ユーロフィン日本環境(株)

※1 B F はバグフィルター

※2 ダイオキシン類の測定方法は、「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」及び環境省「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣の定める方法」に従った。

※3 排出基準値は、「ダイオキシン類特別措置法施行規則附則別表第2（附則第2条関係）」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条」による。

なお、B F 灰については、「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令附則第3項」に該当することから、排出基準値の規定は適用されないため参考値となります。

※4 ダイオキシン類は、コプラナーP C Bを含む。

測定時の運転状況

測定項目	単位	維持管理基準値 (国)	1号炉	評価	2号炉	評価
燃焼温度	℃	800以上	904	○	935	○
C O 濃度 (酸素12%換算値)	ppm	100以下	83	○	71	○
酸素濃度	%	—	13.7	—	12.6	—
B F 入口温度	℃	200以下	179	○	166	○

※ 基準値は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5」による。

(前年度)

排ガス中のダイオキシン類測定結果

		測定日	令和5年9月11日 令和5年9月6日		排ガス B F 灰・焼却灰	
測定項目	単位	排出基準値 (国)	1号炉	評価	2号炉	評価
排ガス	ng-TEQ/m ³ N	1	0.011	○	0.015	○
B F 灰	ng-TEQ/g	3	0.74	○	0.92	○
焼却灰	ng-TEQ/g	3	0	○	0.000000096	○

測定事業者 排ガス (株)エヌ・イーサポート
B F 灰・焼却灰 (株)上総環境調査センター

測定時の運転状況

測定項目	単位	維持管理基準値 (国)	1号炉	評価	2号炉	評価
燃焼温度	℃	800以上	868	○	898	○
C O 濃度 (酸素12%換算値)	ppm	100以下	21	○	65	○
酸素濃度	%	—	12.8	—	12.7	—
B F 入口温度	℃	200以下	167	○	167	○

5 清掃工場排ガス中のダイオキシン類測定結果 冬測定

		測定日	令和7年1月7日 令和7年1月16日		排ガス B F 灰・焼却灰	
測定項目	単位	排出基準値 (国)	1号炉	評価	2号炉	評価
排ガス	ng-TEQ/m ³ N	1	0.018	○	0.0051	○
B F 灰	ng-TEQ/g	3	2	○	1.6	○
焼却灰	ng-TEQ/g	3	0.0093	○	0.0015	○

測定事業者 排ガス (株)エヌ・イーサポート
B F 灰・焼却灰 ユーロフィン日本環境(株)

※1 B F はバグフィルター

※2 ダイオキシン類の測定方法は、「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」及び環境省「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣の定める方法」に従った。

※3 排出基準値は、「ダイオキシン類特別措置法施行規則附則別表第2（附則第2条関係）」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条」による。

なお、B F 灰については、「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令附則第3項」に該当することから、排出基準値の規定は適用されないため参考値となります。

※4 ダイオキシン類は、コプラナーP C Bを含む。

測定時の運転状況

測定項目	単位	維持管理基準値 (国)	1号炉	評価	2号炉	評価
燃烧温度	℃	800以上	907	○	940	○
C O 濃度 (酸素12%換算値)	ppm	100以下	35	○	17	○
酸素濃度	%	—	13.9	—	13.2	—
B F 入口温度	℃	200以下	165	○	154	○

※ 基準値は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5」による。

(前年度)

排ガス中のダイオキシン類測定結果

		測定日	令和6年1月23日 令和6年1月10日		排ガス B F 灰・焼却灰	
測定項目	単位	排出基準値 (国)	1号炉	評価	2号炉	評価
排ガス	ng-TEQ/m ³ N	1	0.015	○	0.004	○
B F 灰	ng-TEQ/g	3	0.81	○	0.69	○
焼却灰	ng-TEQ/g	3	0.00000015	○	0	○

測定事業者 排ガス (株)エヌ・イーサポート
B F 灰・焼却灰 (株)上総環境調査センター

測定時の運転状況

測定項目	単位	維持管理基準値 (国)	1号炉	評価	2号炉	評価
燃烧温度	℃	800以上	826	○	915	○
C O 濃度 (酸素12%換算値)	ppm	100以下	12	○	36	○
酸素濃度	%	—	13.5	—	12.7	—
B F 入口温度	℃	200以下	163	○	162	○

6 清掃工場排ガス中のばい煙測定結果 夏測定

測定項目	単位	排出 基準値 (国)	協定値	R6. 4. 16	R6. 5. 30	R6. 7. 17	R6. 6. 10	R6. 10. 28	R6. 11. 29	評価
				1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
硫黄酸化物濃度	ppm	—	—	6. 2	4. 0	1. 3	2. 5	1. 5	3. 2	—
硫黄酸化物排出量	m3N/h	k=9 (32. 29)	k=4. 5 (16. 14)	0. 18	0. 095	0. 030	0. 061	0. 044	0. 079	○
ばいじん濃度	g/m3N	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
酸素12%換算値		0. 08	0. 05	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	○
塩化水素濃度	mg/m3N	—	—	1. 9	2. 2	4. 9	2. 6	1. 9	2. 7	—
酸素12%換算値		700	407	2. 1	2. 7	6. 4	2. 7	2. 2	3. 2	○
窒素酸化物濃度	ppm	—	—	110	63	20	84	142	82	—
酸素12%換算値		250	250	120	76	26	91	177	100	○

測定事業者

(株)エヌ・イーサポート

(前年度)

測定項目	単位	排出 基準値 (国)	協定値	R5. 4. 25	R5. 5. 18	R5. 6. 15	R5. 7. 12	R5. 9. 11	R5. 9. 11	評価
				1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
硫黄酸化物濃度	ppm	—	—	9. 3	8. 5	8. 7	2. 7	5. 3	<0. 5	—
硫黄酸化物排出量	m3N/h	k=9 (32. 29)	k=4. 5 (16. 14)	0. 23	0. 21	0. 23	0. 06	0. 14	<0. 01	○
ばいじん濃度	g/m3N	—	—	0. 002	<0. 001	0. 001	<0. 001	0. 025	0. 001	—
酸素12%換算値		0. 08	0. 05	0. 002	<0. 001	0. 001	<0. 001	0. 028	0. 001	○
塩化水素濃度	mg/m3N	—	—	4	10	11	2	8	4	—
酸素12%換算値		700	407	8	17	23	3	15	8	○
窒素酸化物濃度	ppm	—	—	65	65	73	68	101	97	—
酸素12%換算値		250	250	73	68	89	71	111	106	○

測定事業者

(株)エヌ・イーサポート

6 清掃工場排ガス中のばい煙測定結果 冬測定

測定項目	単位	排出 基準値 (国)	協定値	R6. 12. 19	R6. 12. 13	R7. 1. 7	R7. 2. 26	R7. 3. 11	R7. 3. 12	評価
				1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
硫黄酸化物濃度	ppm	—	—	7. 2	1. 5	0. 8	1. 8	4. 7	7. 6	—
硫黄酸化物排出量	m3N/h	k=9 (32. 29)	k=4. 5 (16. 14)	0. 20	0. 033	0. 017	0. 045	0. 14	0. 19	○
ばいじん濃度	g/m3N	—	—	0. 002	<0. 001	<0. 001	0. 003	<0. 001	<0. 001	—
酸素12%換算値		0. 08	0. 05	0. 003	<0. 001	<0. 001	0. 004	<0. 001	<0. 001	○
塩化水素濃度	mg/m3N	—	—	7. 0	1. 5	0. 9	1. 7	1. 7	1. 5	—
酸素12%換算値		700	407	9. 6	1. 7	1. 0	2. 2	2. 2	1. 7	○
窒素酸化物濃度	ppm	—	—	66	107	85	80	87	100	—
酸素12%換算値		250	250	89	124	108	98	110	120	○

測定事業者

(株)エヌ・イーサポート


(前年度)

測定項目	単位	排出 基準値 (国)	協定値	R5. 10. 6	R6. 1. 23	R5. 11. 30	R6. 2. 9	R5. 12. 27	R6. 3. 7	評価
				1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
硫黄酸化物濃度	ppm	—	—	5. 5	2. 2	5. 0	3. 1	3. 8	13. 0	—
硫黄酸化物排出量	m3N/h	k=9 (32. 29)	k=4. 5 (16. 14)	0. 14	0. 05	0. 13	0. 08	0. 07	0. 36	○
ばいじん濃度	g/m3N	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
酸素12%換算値		0. 08	0. 05	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	○
塩化水素濃度	mg/m3N	—	—	7	10	8	<2	4	2	—
酸素12%換算値		700	407	14	19	15	3	7	4	○
窒素酸化物濃度	ppm	—	—	110	107	60	65	87	87	—
酸素12%換算値		250	250	130	116	70	78	104	98	○

測定事業者

(株)エヌ・イーサポート

大気中のダイオキシン類測定地点図

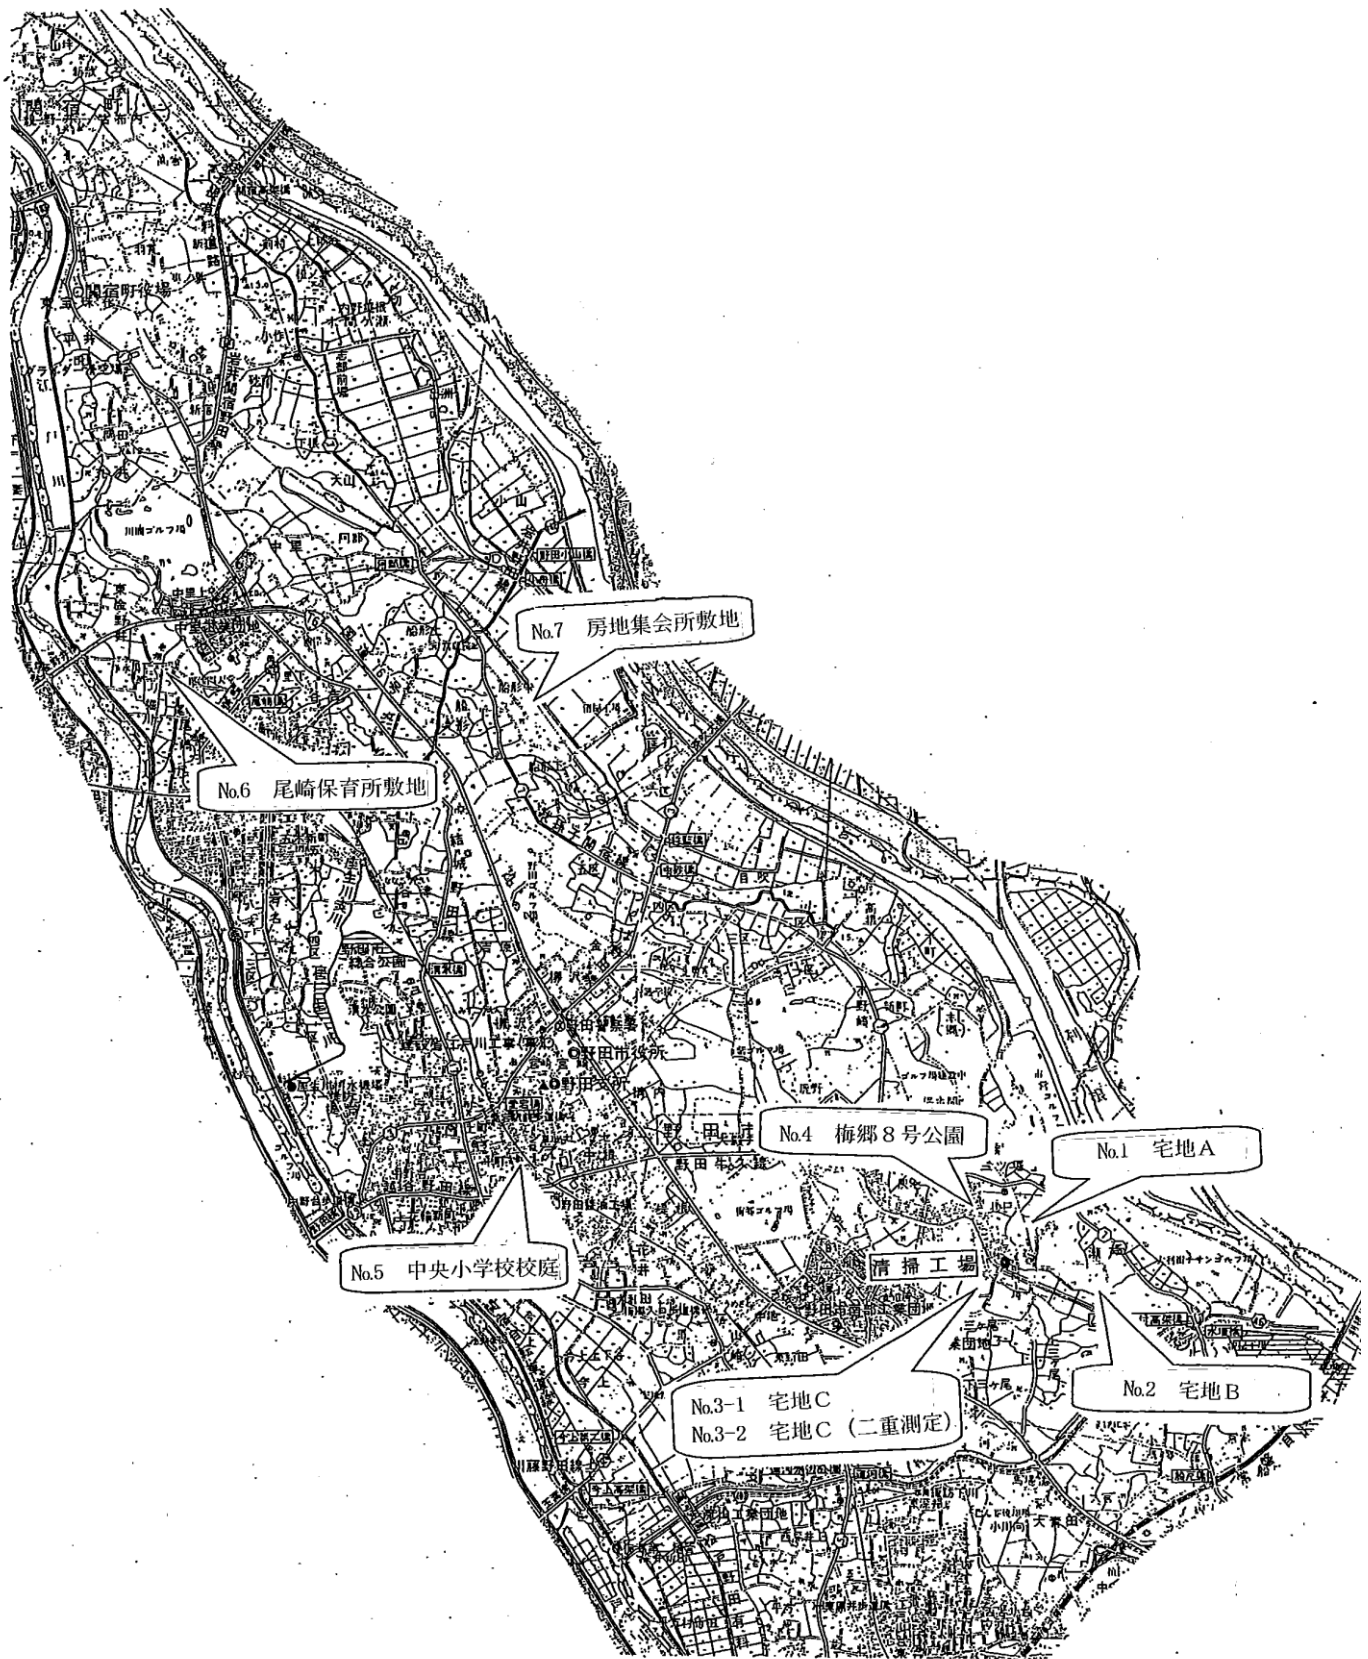

7 清掃工場周辺大気中のダイオキシン類測定結果 夏測定

測定日： 令和6年5月30日～31日

単位： pg-TEQ/m³

番 号	調査地点	環境基準値	ダイオキシン類	評価	時間	風速 (m/s)	風向	天候
No.1	宅地 A (三ツ堀)	0.6	0.010	○	10:26	<0.5	静穏	曇り
					13:30	2.5	南南西	曇り
					8:35	<0.5	静穏	雨
No.2	宅地 B (瀬戸)		0.012	○	11:06	0.6	西南西	曇り
					13:50	2.1	南南西	曇り
					8:49	<0.5	静穏	雨
No.3-1	宅地 C (西三ケ尾)		0.009	○	10:25	<0.5	静穏	曇り
					14:03	2.0	南南西	曇り
					9:06	<0.5	静穏	雨
No.3-2	宅地 C (二重測定)		0.011	○	10:25	<0.5	静穏	曇り
					14:03	2.0	南南西	曇り
					9:06	<0.5	静穏	雨
No.4	梅郷 8 号公園		0.012	○	10:00	<0.5	静穏	曇り
					13:10	1.9	南南西	曇り
					9:25	<0.5	静穏	雨
No.5	中央小学校校庭		0.012	○	11:25	<0.5	静穏	曇り
					15:00	2.5	南南西	曇り
					8:40	<0.5	静穏	雨
No.6	尾崎保育所敷地		0.017	○	10:05	<0.5	静穏	曇り
					15:40	2.3	南南西	曇り
					9:25	<0.5	静穏	雨
No.7	房地集会所敷地		0.014	○	11:00	<0.5	静穏	曇り
					15:25	2.3	南南西	曇り
					9:00	<0.5	静穏	雨
平均値			0.012					
最大値			0.017					
最小値			0.009					

測定事業者 ㈱環境管理センター

- ※1 大気中のダイオキシン類の測定は、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」に従った。
 ※2 環境基準値は、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」による。ただし、この基準値は、年間平均値とする。
 ※3 ダイオキシン類は、コプラナーPCBを含む。
 ※4 1pgは、1兆分の1グラム
 (前年度)

測定日： 令和5年9月11日～12日

単位： pg-TEQ/m³

番 号		調 査 地 点	環 境 基 準 値	ダイオキシン類	評 価	時 間	風 速 (m/s)	風 向	天 候
No.1	宅地 A (三ツ堀)	0.6	0.035	○	11:40	<0.5	静穏	晴れ	
					15:45	0.9	南	晴れ	
					9:00	<0.5	静穏	晴れ	
No.2	宅地 B (瀬戸)		0.017	○	12:00	<0.5	静穏	晴れ	
					15:55	<0.5	静穏	晴れ	
					9:15	<0.5	静穏	晴れ	
No.3-1	宅地 C (西三ケ尾)		0.016	○	10:35	<0.5	静穏	晴れ	
					15:30	0.9	南	晴れ	
					8:25	<0.5	静穏	晴れ	
No.3-2	宅地 C (二重測定)		0.019	○	10:35	<0.5	静穏	晴れ	
					15:30	0.9	南	晴れ	
					8:25	<0.5	静穏	晴れ	
No.4	梅郷 8 号公園		0.020	○	11:08	0.5	南	晴れ	
					15:20	0.7	南西	晴れ	
					8:45	<0.5	静穏	晴れ	
No.5	中央小学校校庭		0.016	○	11:25	1.3	南	晴れ	
					14:35	1.6	南	晴れ	
					9:00	<0.5	静穏	晴れ	
No.6	尾崎保育所敷地		0.018	○	10:05	0.8	東	晴れ	
					13:15	0.6	南東	晴れ	
					9:50	<0.5	静穏	晴れ	
No.7	房地集会所敷地		0.021	○	10:45	0.8	南東	晴れ	
					13:45	0.6	南東	晴れ	
					9:45	<0.5	静穏	晴れ	
平均値			0.020						
最大値			0.035						
最小値			0.016						

測定事業者 ㈱環境管理センター

7 清掃工場周辺大気中のダイオキシン類測定結果 冬測定

測定日：令和6年12月17日～18日

単位：pg-TEQ/m³

番 号	調査地点	環境基準値	ダイオキシン類	評価	時間	風速 (m/s)	風向	天候	
No.1	宅地 A (三ツ堀)	0.6	0.150	○	10:00	<0.5	静穏	晴れ	
					14:05	<0.5	静穏	晴れ	
					9:15	<0.5	静穏	晴れ	
No.2	宅地 B (瀬戸)		0.060	○	10:20	<0.5	静穏	晴れ	
					13:34	<0.5	静穏	晴れ	
					9:00	<0.5	静穏	晴れ	
No.3-1	宅地 C (西三ヶ尾)		0.077	○	10:05	<0.5	静穏	晴れ	
					13:14	<0.5	静穏	晴れ	
					8:41	<0.5	静穏	晴れ	
No.3-2	宅地 C (二重測定)		0.077	○	10:05	<0.5	静穏	晴れ	
					13:14	<0.5	静穏	晴れ	
					8:41	<0.5	静穏	晴れ	
No.4	梅郷 8 号公園		0.090	○	10:10	<0.5	静穏	晴れ	
					13:27	<0.5	静穏	晴れ	
					8:48	<0.5	静穏	晴れ	
No.5	中央小学校校庭		0.047	○	10:05	<0.5	北北西	晴れ	
					14:23	<0.5	静穏	晴れ	
					9:59	<0.5	静穏	晴れ	
No.6	尾崎保育所敷地		0.054	○	11:00	<0.5	静穏	晴れ	
					15:15	<0.5	静穏	晴れ	
					9:18	<0.5	静穏	晴れ	
No.7	房地集会所敷地		0.051	○	10:38	<0.5	静穏	晴れ	
					14:44	<0.5	静穏	晴れ	
					9:41	<0.5	静穏	晴れ	
平均値			0.076						
最大値			0.150						
最小値			0.047						

測定事業者 ㈱環境管理センター

- ※1 大気中のダイオキシン類の測定は、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」に従った。
 ※2 環境基準値は、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」による。ただし、この基準値は、年間平均値とする。
 ※3 ダイオキシン類は、コプラナーPCBを含む。
 ※4 1pgは、1兆分の1グラム
 (前年度)

測定日：令和5年12月20日～21日

単位：pg-TEQ/m³

番 号	調査地点	環境基準値	ダイオキシン類	評価	時間	風速 (m/s)	風向	天候	
No.1	宅地A (三ツ堀)	0.6	0.097	○	10:07	<0.5	静穏	晴れ	
					14:09	<0.5	静穏	晴れ	
					9:10	<0.5	静穏	晴れ	
No.2	宅地B (瀬戸)		0.093	○	10:15	<0.5	静穏	晴れ	
					14:15	<0.5	静穏	晴れ	
					9:20	<0.5	静穏	晴れ	
No.3-1	宅地C (西三ヶ尾)		0.074	○	10:29	<0.5	静穏	晴れ	
					13:54	<0.5	静穏	晴れ	
					9:00	<0.5	静穏	晴れ	
No.3-2	宅地C (二重測定)		0.077	○	10:29	<0.5	静穏	晴れ	
					13:54	<0.5	静穏	晴れ	
					9:00	<0.5	静穏	晴れ	
No.4	梅郷8号公園		0.080	○	10:00	<0.5	静穏	晴れ	
					14:01	<0.5	静穏	晴れ	
					9:30	<0.5	静穏	晴れ	
No.5	中央小学校校庭		0.065	○	11:23	<0.5	静穏	晴れ	
					14:05	<0.5	静穏	晴れ	
					9:00	<0.5	静穏	晴れ	
No.6	尾崎保育所敷地		0.079	○	10:03	<0.5	静穏	晴れ	
					13:09	<0.5	静穏	晴れ	
					9:25	<0.5	静穏	晴れ	
No.7	房地集会所敷地		0.093	○	10:45	<0.5	静穏	晴れ	
					13:31	<0.5	静穏	晴れ	
					9:15	<0.5	静穏	晴れ	
平均値			0.082						
最大値			0.097						
最小値			0.065						

測定事業者 ㈱環境管理センター

8 清掃工場周辺井戸水水質測定結果 夏測定

試料採取日： 令和6年6月19日

検査項目	単位	水質基準※1	宅地 A	宅地 B	宅地 C	評価
一般細菌	個/ml	100以下	53	0	120	×
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3.3	2.4	14.6	×
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○
塩化物イオン	mg/l	200以下	22.0	12.5	22.2	○
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	○
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	○
pH値	—	5.8～8.6	6.7	7.4	6.4	○
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	測定不可	×
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常あり	×
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	○
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	○

測定事業者 (株)環境管理センター

※1 水質基準は、「水道法第4条第2項(水道により供給される水は、有毒物質を含まないこと。)の規定に基づいた水質基準に関する省令」による。

※2 水質基準に関する省令が平成22年4月1日に施行されたため、「カドミウム及びその化合物」の水質基準が0.003 mg/l 以下に変更された。

(前年度)

試料採取日： 令和5年9月13日

検査項目	単位	水質基準※1	宅地 A	宅地 B	宅地 C	評価
一般細菌	個/ml	100以下	230	0	140	×
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	10.1	4.6	7.4	×
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○
塩化物イオン	mg/l	200以下	10.1	11.7	10.0	○
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	○
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	○
pH値	—	5.8～8.6	6.8	6.7	6.4	○
味	—	異常でないこと	測定不可	異常なし	測定不可	×
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	○
濁度	度	2度以下	0.2	0.2	0.3	○

測定事業者 (株)環境管理センター

8 清掃工場周辺井戸水水質測定結果 冬測定

試料採取日： 令和7年1月27日

検査項目	単位	水質基準※1	宅地 A	宅地 B	宅地 C	評価
一般細菌	個/ml	100以下	35	0	27	○
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	5.8	4.4	10.9	×
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○
塩化物イオン	mg/l	200以下	10.9	13.3	10.1	○
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	○
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	○
pH値	—	5.8～8.6	6.9	6.5	6.5	○
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	測定不可	×
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	○
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	○

測定事業者 (株)環境管理センター

※1 水質基準は、「水道法第4条第2項（水道により供給される水は、有毒物質を含まないこと。）の規定に基づいた水質基準に関する省令」による。

※2 水質基準に関する省令が平成22年4月1日に施行されたため、「カドミウム及びその化合物」の水質基準が0.003 mg/l 以下に変更された。

(前年度)

試料採取日： 令和6年1月22日

検査項目	単位	水質基準※1	宅地 A	宅地 B	宅地 C	評価
一般細菌	個/ml	100以下	1	0	1	○
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	○
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	5.5	4.3	9.4	○
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○
塩化物イオン	mg/l	200以下	14.0	11.9	12.6	○
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	○
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	3以下	0.4	0.4	0.4	○
pH値	—	5.8～8.6	6.9	7.1	6.6	○
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	○
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	○
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	○
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	○

測定事業者 (株)環境管理センター

9 野田市全体ごみ量及び処理実績

令和6年度〔一人一日当たりの搬出量：555.23 g 人口（令和7年3月31日現在）：153,336人〕

単位：t

月	収集				持込※ ¹		合計	可燃物の 焼却処理量	焼却灰の 処理 民間業者	羽毛布団	リサイクル プラザ	不燃物の処理量					不燃物 処理量 の合計
												資源化量			資源化以外の処理量		
	可燃	不燃	粗可燃	粗不燃	可燃	不燃			リ・プラザ ⁺			容リ	資源※ ²	不燃残渣	困難物※ ³		
4	1,609.09	393.74	19.98	14.91	763.94	70.54	2,872.20	2,234.14	270.38	0.00	0.12	0.42	94.22	34.30	363.34	6.79	499.07
5	1,513.30	457.62	18.54	13.30	737.96	79.20	2,819.92	1,923.34	187.84	0.24	0.26	0.52	95.28	28.54	417.48	2.07	543.89
6	1,366.61	355.07	17.03	13.59	652.21	51.77	2,456.28	1,732.41	182.19	0.08	0.22	0.40	81.97	22.52	293.41	3.38	401.68
7	1,595.49	396.83	16.94	13.49	745.65	57.78	2,826.18	1,437.54	171.77	0.13	0.26	0.29	85.04	24.18	338.99	2.27	450.77
8	1,475.01	373.11	14.44	12.93	674.83	63.35	2,613.67	1,376.86	124.44	0.05	0.19	0.48	91.66	23.72	318.93	2.39	437.18
9	1,395.55	344.15	17.06	10.37	705.69	51.25	2,524.07	915.32	77.67	0.00	0.31	0.43	86.80	19.98	310.66	5.49	423.36
10	1,453.71	417.75	19.82	10.71	740.66	60.57	2,703.22	1,659.97	160.05	0.09	0.31	0.42	76.22	22.14	308.83	3.60	411.21
11	1,346.55	365.94	18.31	13.36	688.71	69.59	2,502.46	2,092.04	199.66	0.06	0.39	0.47	89.30	28.29	370.94	5.90	494.90
12	1,420.44	386.75	19.75	15.18	691.74	86.67	2,620.53	2,615.08	294.18	0.09	0.19	0.57	88.34	30.78	378.39	5.69	503.77
1	1,404.95	448.32	17.27	13.57	642.63	71.16	2,597.90	1,833.50	171.99	0.08	0.24	0.52	94.41	27.92	387.66	2.42	512.93
2	1,128.61	339.39	15.20	9.98	559.72	60.46	2,113.36	1,171.49	162.66	0.08	0.29	0.44	78.20	25.63	291.24	5.41	400.92
3	1,290.33	368.30	19.68	13.39	670.61	62.62	2,424.93	2,126.94	225.36	0.02	0.23	0.55	90.60	47.59	308.44	8.30	455.48
合計	16,999.64	4,646.97	214.02	154.78	8,274.35	784.96	31,074.72	21,118.63	2,228.19	0.92	3.01	5.51	1,052.04	335.59	4,088.31	53.71	5,535.16

※1 持込量には不法投棄収集量を含む。

※2 小型家電と資源物（金属・びん・ペットボトル）の合計量

※3 不法投棄ごみ（廃家電・消火器・耐火金庫等）

※羽毛布団は平成30年度より資源化

令和5年度〔一人一日当たりの搬出量：555.66 g 人口（令和6年3月31日現在）：153,656人〕

単位：t

月	収集				持込※ ¹		合計	可燃物の 焼却処理量	焼却灰の 処理 民間業者	羽毛布団	リサイクル プラザ	不燃物の処理量					不燃物 処理量 の合計
												資源化量			資源化以外の処理量		
	可燃	不燃	粗可燃	粗不燃	可燃	不燃						リ・プラザ ⁺	容リ	資源※ ²	不燃残渣	困難物※ ³	
4	1,393.52	368.40	21.34	16.46	665.98	65.27	2,530.97	1,765.73	199.66	0.11	0.25	1.30	127.82	25.27	297.58	2.65	454.62
5	1,584.30	438.36	21.04	17.39	770.24	89.06	2,920.39	2,146.83	219.76	0.08	0.17	0.34	133.44	33.59	352.83	7.25	527.45
6	1,542.12	378.96	17.48	15.78	713.42	56.87	2,724.63	2,004.24	214.18	0.06	0.11	0.33	128.01	22.32	306.06	4.63	461.35
7	1,468.25	348.40	15.16	18.59	687.64	58.68	2,596.72	1,216.87	115.83	0.09	0.18	0.37	133.20	22.40	276.00	3.03	435.00
8	1,524.45	414.36	14.85	12.80	701.17	59.92	2,727.55	1,746.35	143.47	0.08	0.23	0.44	145.06	24.25	295.16	6.95	471.86
9	1,384.09	351.16	15.21	11.39	693.19	49.29	2,504.33	2,289.60	240.97	0.06	0.21	0.44	74.35	21.29	312.26	5.97	414.31
10	1,506.55	368.77	16.78	15.48	738.22	62.44	2,708.24	2,108.69	211.64	0.09	0.09	0.27	62.13	26.94	359.06	4.56	452.96
11	1,382.21	412.26	22.05	14.79	710.12	76.85	2,618.28	1,594.10	182.11	0.09	0.41	0.47	72.57	27.23	355.65	3.42	459.34
12	1,462.31	397.41	20.46	18.20	666.04	80.23	2,644.65	1,761.40	180.91	0.04	0.18	0.31	117.53	32.56	350.52	2.05	502.97
1	1,453.53	417.38	13.17	11.63	659.04	60.85	2,615.60	1,712.02	172.53	0.00	0.14	0.31	136.26	23.46	330.26	5.52	495.81
2	1,261.82	353.12	14.09	11.55	608.54	62.33	2,311.45	1,287.62	134.54	0.06	0.20	0.27	122.22	38.43	264.25	0.98	426.15
3	1,274.77	360.69	17.19	12.82	619.63	61.63	2,346.73	2,144.24	191.72	0.09	0.48	0.43	121.11	38.72	263.40	7.63	431.29
合計	17,237.92	4,609.27	208.82	176.88	8,233.23	783.42	31,249.54	21,777.69	2,207.32	0.85	2.65	5.28	1,373.70	336.46	3,763.03	54.64	5,533.11

	収集				持込※ ¹		合計	可燃物の 焼却処理量	焼却灰の 処理 民間業者	羽毛布団	リサイクル プラザ	不燃物の処理量					不燃物 処理量 の合計
												資源化量			資源化以外の処理量		
	可燃	不燃	粗可燃	粗不燃	可燃	不燃						リ・プラザ ⁺	容リ	資源 ^{※2}	不燃残渣	困難物 ^{※3}	
	前年度比	▲ 238.28	37.70	5.20	▲ 22.10	41.12						1.54	▲ 174.82	▲ 659.06	20.87	0.07	
	98.62%	100.82%	102.49%	87.51%	100.50%	100.20%	99.44%	96.97%	100.95%	108.24%	113.58%	104.36%	76.58%	99.74%	108.64%	98.30%	100.04%

令和 6 年度関宿地域のごみ処理について

関宿地域のごみ収集（処理）実績について	29
---------------------------	----

関宿地域のごみ収集（処理）実績について

旧関宿クリーンセンターについては、平成26年3月31日をもって稼働を停止し、令和3年度に解体工事が完了し廃止しました。

なお、令和6年度の関宿地域のごみ収集については可燃・不燃ごみとも民間委託し、その処理について、可燃ごみは市外の民間処理施設に搬出し焼却（熔融）処分しています。また、不燃ごみについては市のリサイクルセンターに搬入して処理しています。

令和6年度

単位:t

	可燃・不燃ごみの収集実績		
	収集(委託)		合計
	可燃	不燃	
4月	265.55	63.29	328.84
5月	246.05	65.57	311.62
6月	227.19	53.10	280.29
7月	265.55	56.06	321.61
8月	247.33	57.07	304.40
9月	231.49	53.56	285.05
10月	237.34	60.33	297.67
11月	219.14	56.54	275.68
12月	230.74	60.97	291.71
1月	225.96	65.39	291.35
2月	181.66	51.88	233.54
3月	213.02	58.82	271.84
合 計	2,791.02	702.58	3,493.60

令和5年度

単位:t

	可燃・不燃ごみの収集実績		
	収集(委託)		合計
	可燃	不燃	
4月	228.10	56.25	284.35
5月	261.25	65.61	326.86
6月	257.59	59.52	317.11
7月	251.90	55.49	307.39
8月	253.26	61.35	314.61
9月	224.50	55.22	279.72
10月	243.36	60.29	303.65
11月	227.08	59.42	286.50
12月	237.63	62.84	300.47
1月	233.57	62.45	296.02
2月	203.30	52.91	256.21
3月	204.71	55.83	260.54
合 計	2,826.25	707.18	3,533.43


令和 6 年度清掃工場等の運転管理状況について
② リサイクルセンター

騒音・振動・臭気・粉じん濃度・VOC測定地点図.....	30
1 リサイクルセンター周辺騒音レベル測定結果	31
2 リサイクルセンター周辺振動レベル測定結果	32
3 リサイクルセンター周辺臭気測定結果 夏測定.....	33
3 リサイクルセンター周辺臭気測定結果 冬測定.....	34
4 リサイクルセンター放流水水質測定結果	35
5 リサイクルセンター粉じん濃度測定結果	36
6 リサイクルセンターVOC測定結果	37
7 リサイクルセンター稼働実績	38


※ 測定結果が測定下限値未満の場合は、測定下限値に「<」を付して示しています。

騒音・振動・臭気・粉じん濃度・VOC測定地点図

夏測定

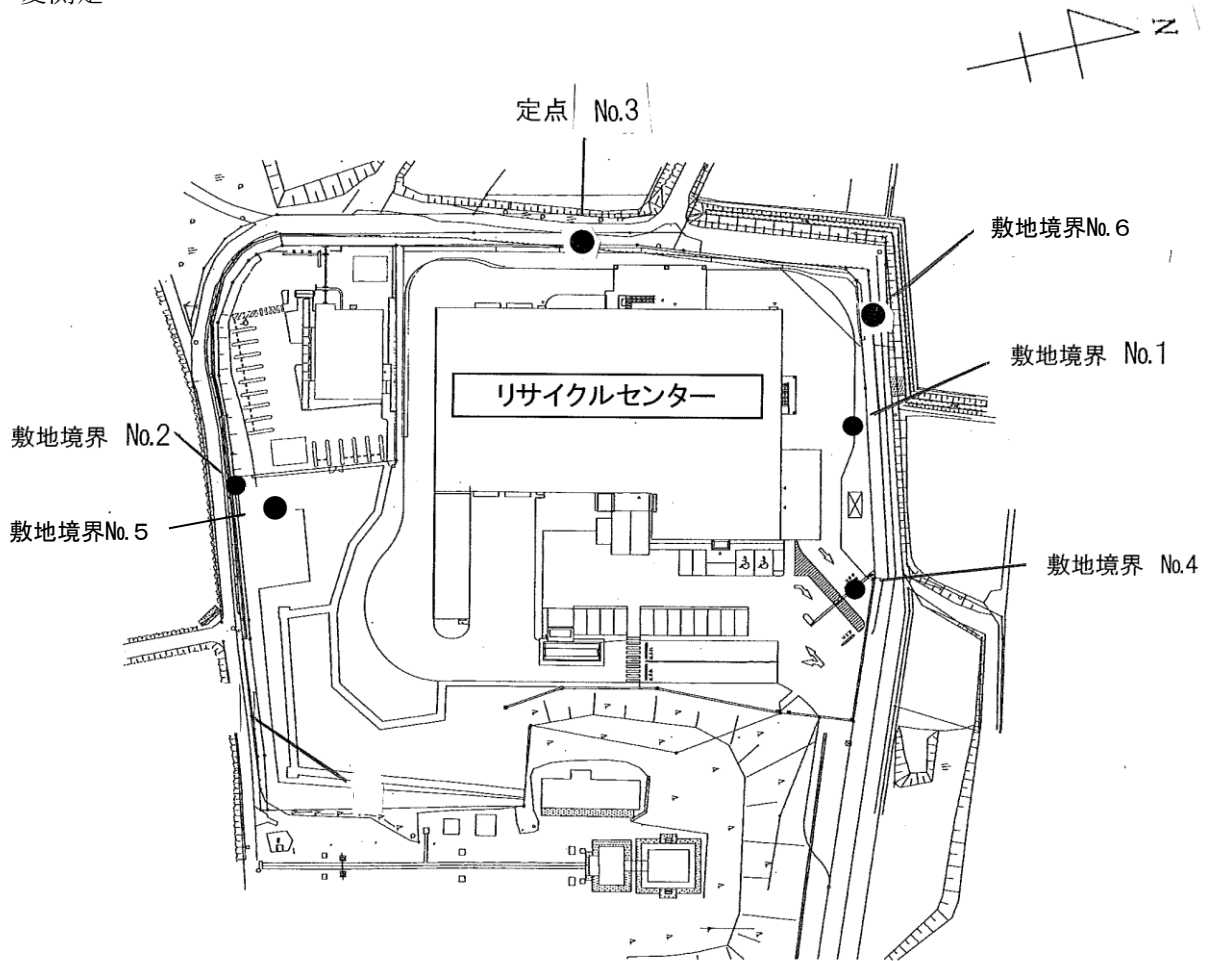

冬測定

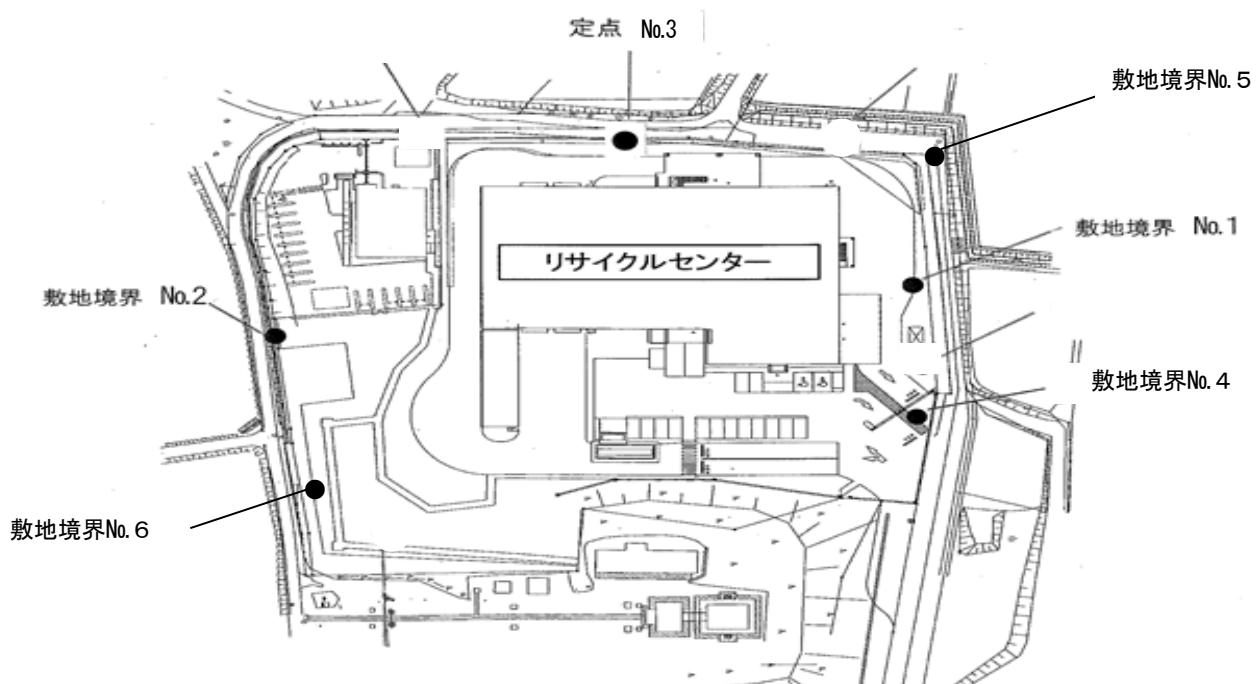

1 リサイクルセンター周辺騒音レベル測定結果

夏測定

測定日：令和6年5月17日

単位：dB

測定地点	時間区分	測定時間	音圧レベル			基準値(市)	評価
			90%レンジ 下端値	中央値	90%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	朝	6:00 ~ 6:10	47	47	47	55	○
	昼	10:00 ~ 10:10	43	47	54	60	○
	昼	14:00 ~ 14:10	43	47	54	60	○
	夕	19:00 ~ 19:10	45	45	45	55	○
	夜	23:00 ~ 23:10	44	44	44	50	○
敷地境界 No.2	朝	6:20 ~ 6:30	44	44	44	55	○
	昼	10:20 ~ 10:30	44	46	48	60	○
	昼	14:20 ~ 14:30	44	46	47	60	○
	夕	19:20 ~ 19:30	42	42	42	55	○
	夜	23:20 ~ 23:30	38	38	38	50	○

測定事業者

(株)永山環境科学研究所

※ 測定時間区分 朝：6:00 ~ 8:00 昼：8:00 ~ 19:00
夕：19:00 ~ 22:00 夜：22:00 ~ 6:00

冬測定

測定日：令和6年11月22日

単位：dB

測定地点	時間区分	測定時間	音圧レベル			基準値(市)	評価
			90%レンジ 下端値	中央値	90%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	朝	6:00 ~ 6:10	46	46	46	55	○
	昼	10:00 ~ 10:10	43	46	54	60	○
	昼	14:00 ~ 14:10	44	47	53	60	○
	夕	19:00 ~ 19:10	49	49	49	55	○
	夜	23:00 ~ 23:10	45	45	45	50	○
敷地境界 No.2	朝	6:20 ~ 6:30	47	47	47	55	○
	昼	10:20 ~ 10:30	44	46	49	60	○
	昼	14:20 ~ 14:30	45	47	49	60	○
	夕	19:20 ~ 19:30	46	46	46	55	○
	夜	23:20 ~ 23:30	40	40	40	50	○

測定事業者

(株)永山環境科学研究所

※ 測定時間区分 朝：6:00 ~ 8:00 昼：8:00 ~ 19:00
夕：19:00 ~ 22:00 夜：22:00 ~ 6:00

2 リサイクルセンター周辺振動レベル測定結果

夏測定

測定日：令和6年5月17日

単位：dB

測定地点	時間区分	測定時間	振動加速度レベル			基準値(市)	評価
			80%レンジ 下端値	中央値	80%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	<30	60	○
	昼	14:00 ~ 14:10	<30	<30	<30	60	○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	<30	55	○
	夜	23:00 ~ 23:10	<30	<30	<30	55	○
敷地境界 No.2	昼	10:20 ~ 10:30	<30	<30	<30	60	○
	昼	14:20 ~ 14:30	<30	<30	<30	60	○
	夜	19:20 ~ 19:30	<30	<30	<30	55	○
	夜	23:20 ~ 23:30	<30	<30	<30	55	○

測定事業者 (株)永山環境科学研究所

※ 測定時間区分 昼：8:00 ~ 19:00

夜：19:00 ~ 8:00

冬測定

測定日 令和6年11月22日

単位：dB

測定地点	時間区分	測定時間	振動加速度レベル			基準値(市)	評価
			80%レンジ 下端値	中央値	80%レンジ 上端値		
敷地境界 No.1	昼	10:00 ~ 10:10	<30	<30	<30	60	○
	昼	14:00 ~ 14:10	<30	<30	<30	60	○
	夜	19:00 ~ 19:10	<30	<30	<30	55	○
	夜	23:00 ~ 23:10	<30	<30	<30	55	○
敷地境界 No.2	昼	10:20 ~ 10:30	<30	<30	<30	60	○
	昼	14:20 ~ 14:30	<30	<30	<30	60	○
	夜	19:20 ~ 19:30	<30	<30	<30	55	○
	夜	23:20 ~ 23:30	<30	<30	<30	55	○

測定事業者 (株)永山環境科学研究所

※ 測定時間区分 昼：8:00 ~ 19:00

夜：19:00 ~ 8:00

3 リサイクルセンター周辺臭気測定結果 夏測定

測定日：令和6年7月30日

測定項目	単位	基準値(国)	敷地境界 №.5	評価	敷地境界 №.6	評価	定点 №.3	評価	定量下限値
アンモニア	ppm	1 以下	0.10	○	0.06	○	0.10	○	0.01
メチルメルカプタン	ppm	0.002 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
硫化水素	ppm	0.02 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
硫化メチル	ppm	0.01 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
二硫化メチル	ppm	0.009 以下	<0.0003	○	<0.0003	○	<0.0003	○	0.0003
トリメチルアミン	ppm	0.005 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
アセトアルデヒド	ppm	0.05 以下	<0.002	○	<0.002	○	<0.002	○	0.002
プロピオンアルデヒド	ppm	0.05 以下	<0.002	○	<0.002	○	<0.002	○	0.002
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009 以下	<0.0003	○	<0.0003	○	<0.0003	○	0.0003
イソブチルアルデヒド	ppm	0.02 以下	<0.0009	○	<0.0009	○	<0.0009	○	0.0009
ノルマルパレルアルデヒド	ppm	0.009 以下	<0.0007	○	<0.0007	○	<0.0007	○	0.0007
イソパレルアルデヒド	ppm	0.003 以下	<0.0002	○	<0.0002	○	<0.0002	○	0.0002
イソブタノール	ppm	0.9 以下	<0.01	○	<0.01	○	<0.01	○	0.01
酢酸エチル	ppm	3 以下	<0.3	○	<0.3	○	<0.3	○	0.3
メチルイソブチルケトン	ppm	1 以下	<0.2	○	<0.2	○	<0.2	○	0.2
トルエン	ppm	10 以下	<0.9	○	<0.9	○	<0.9	○	0.9
スチレン	ppm	0.4 以下	<0.03	○	<0.03	○	<0.03	○	0.03
キシレン	ppm	1 以下	<0.1	○	<0.1	○	<0.1	○	0.1
プロピオン酸	ppm	0.03 以下	<0.002	○	<0.002	○	<0.002	○	0.002
ノルマル酪酸	ppm	0.001 以下	<0.0007	○	<0.0007	○	<0.0007	○	0.0007
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
イソ吉草酸	ppm	0.001 以下	<0.00005	○	<0.00005	○	<0.00005	○	0.00005
臭気濃度	—	15 以下	<10	○	<10	○	<10	○	10
風向	—	—	風上	—	風下	—	—	—	—

測定事業者 (株)永山環境科学研究所

※ 臭気の測定方法は、「特定悪臭物質の測定方法」及び「臭気指数及び臭気排出強度の算定方法」に従った。

3 リサイクルセンター周辺臭気測定結果 冬測定

測定日:令和7年1月29日

測定項目	単位	基準値(国)	敷地境界 No.5	評価	敷地境界 No.6	評価	定点 No.3	評価	定量下限値
アンモニア	ppm	1 以下	0.13	○	0.02	○	0.07	○	0.01
メチルメルカプタン	ppm	0.002 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
硫化水素	ppm	0.02 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
硫化メチル	ppm	0.01 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
二硫化メチル	ppm	0.009 以下	<0.0003	○	<0.0003	○	<0.0003	○	0.0003
トリメチルアミン	ppm	0.005 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
アセトアルデヒド	ppm	0.05 以下	<0.002	○	<0.002	○	<0.002	○	0.002
プロピオンアルデヒド	ppm	0.05 以下	<0.002	○	<0.002	○	<0.002	○	0.002
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009 以下	<0.0003	○	<0.0003	○	<0.0003	○	0.0003
イソブチルアルデヒド	ppm	0.02 以下	<0.0009	○	<0.0009	○	<0.0009	○	0.0009
ノルマルバレールアルデヒド	ppm	0.009 以下	<0.0007	○	<0.0007	○	<0.0007	○	0.0007
イソバレールアルデヒド	ppm	0.003 以下	<0.0002	○	<0.0002	○	<0.0002	○	0.0002
イソブタノール	ppm	0.9 以下	<0.01	○	<0.01	○	<0.01	○	0.01
酢酸エチル	ppm	3 以下	<0.3	○	<0.3	○	<0.3	○	0.3
メチルイソブチルケトン	ppm	1 以下	<0.2	○	<0.2	○	<0.2	○	0.2
トルエン	ppm	10 以下	<0.9	○	<0.9	○	<0.9	○	0.9
スチレン	ppm	0.4 以下	<0.03	○	<0.03	○	<0.03	○	0.03
キシレン	ppm	1 以下	<0.1	○	<0.1	○	<0.1	○	0.1
プロピオン酸	ppm	0.03 以下	<0.002	○	<0.002	○	<0.002	○	0.002
ノルマル酪酸	ppm	0.001 以下	<0.0007	○	<0.0007	○	<0.0007	○	0.0007
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009 以下	<0.0001	○	<0.0001	○	<0.0001	○	0.0001
イソ吉草酸	ppm	0.001 以下	<0.00005	○	<0.00005	○	<0.00005	○	0.00005
臭気濃度	—	15 以下	<10	○	<10	○	<10	○	10
風向	—	—	風上	—	風下	—	—	—	—

測定事業者 (株)永山環境科学研究所

※ 臭気の測定方法は、「特定悪臭物質の測定方法」及び「臭気指数及び臭気排出強度の算定方法」に従った。

4 リサイクルセンター放流水水質測定結果

夏測定

測定日：令和6年7月31日

測定項目	単位	基準値（国）	敷地境界 No. 4	定量下限値	評価
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	20	2.0	0.5	○
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	20	5.3	0.5	○
SS 浮遊物質	mg/l	40	検出せず	1.0	○
n-ヘキサン 抽出物質 (鉱油類)	mg/l	3	検出せず	0.5	○
n-ヘキサン抽出物質 (動植物性油脂類)	mg/l	5	検出せず	0.5	○

測定業者：(株)永山環境科学研究所

冬測定

測定日：令和7年1月30日

測定項目	単位	基準値（国）	敷地境界 No. 4	定量下限値	評価
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	20	0.9	0.5	○
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	20	4.2	0.5	○
SS 浮遊物質	mg/l	40	<1.0	1.0	○
n-ヘキサン 抽出物質 (鉱油類)	mg/l	3	<0.5	0.5	○
n-ヘキサン抽出物質 (動植物性油脂類)	mg/l	5	<0.5	0.5	○

測定業者：(株)永山環境科学研究所

5 リサイクルセンター粉じん濃度測定結果

夏測定

測定日：令和6年7月30日

測定地点	単位	基準値（国）	測定値	定量下限値	評価
敷地境界No.1	mg/m ³	0.10	<0.01	0.01	○
敷地境界No.2	mg/m ³	0.10	<0.01	0.01	○

測定業者：(株)永山環境科学研究所

冬測定

測定日：令和7年1月29日

測定地点	単位	基準値（国）	測定値	定量下限値	評価
敷地境界No.1	mg/m ³	0.10	<0.01	0.01	○
敷地境界No.2	mg/m ³	0.10	<0.01	0.01	○

測定業者：(株)永山環境科学研究所

6 リサイクルセンターVOC測定結果

夏測定

測定日：令和6年7月30日～31日

測定項目	単位	基準値(国)	指針値(国)	敷地境界No.5	評価	敷地境界No.6	評価
アクリロニトリル	μg/m ³	－	2 以下	0.031	○	0.033	○
塩化ビニルモノマー		－	10 以下	0.063	○	0.062	○
クロロホルム		－	18 以下	0.37	○	0.43	○
1,2-ジクロロエタン		－	1.6 以下	0.23	○	0.25	○
ジクロロメタン		150 以下	－	2.4	○	2.6	○
テトラクロロエチレン		200 以下	－	0.15	○	0.16	○
トリクロロエチレン		200 以下	－	0.58	○	0.57	○
1,3-ブタジエン		－	2.5 以下	0.053	○	0.055	○
ベンゼン		3 以下	－	0.86	○	0.91	○
トルエン		－	－	7.6	－	6.9	－
塩化メチル		－	－	1.6	－	1.7	－
風向	－	－	－	風上	－	風下	－

測定事業者：（株）永山環境科学研究所

※1 VOC（揮発性有機化合物）とは揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、ベンゼン、トルエンなどの物質が含まれる。なお、本施設はVOC（揮発性有機化合物）排出規制対象施設には該当しないが、周辺住民の安心・安全を確認するため、測定しているもの。

※2 測定項目は、有害大気汚染物質測定方法マニュアル（平成23年3月 環境省）に基づき優先取組物質（11物質）を対象とした。

※3 参考値として、基準値は「有害大気汚染物質に係る環境基準（環境省）」、指針値は「有害大気汚染物質に係る健康リスクの低減を図るための指針（中央環境審議会）」を示す。

冬測定

測定日：令和7年1月29日～30日

測定項目	単位	基準値(国)	指針値(国)	敷地境界No.7	評価	敷地境界No.8	評価
アクリロニトリル	μg/m ³	－	2 以下	0.019	○	0.021	○
塩化ビニルモノマー		－	10 以下	0.016	○	0.017	○
クロロホルム		－	18 以下	0.30	○	0.29	○
1,2-ジクロロエタン		－	1.6 以下	0.24	○	0.22	○
ジクロロメタン		150 以下	－	5.1	○	4.4	○
テトラクロロエチレン		200 以下	－	0.0830	○	0.080	○
トリクロロエチレン		200 以下	－	0.36	○	0.36	○
1,3-ブタジエン		－	2.5 以下	0.044	○	0.046	○
ベンゼン		3 以下	－	0.84	○	0.85	○
トルエン		－	－	6.1	－	6.1	－
塩化メチル		－	－	1.3	－	1.3	－
風向	－	－	－	風上	－	風下	－

測定事業者：（株）永山環境科学研究所

※1 VOC（揮発性有機化合物）とは揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、ベンゼン、トルエンなどの物質が含まれる。なお、本施設はVOC（揮発性有機化合物）排出規制対象施設には該当しないが、周辺住民の安心・安全を確認するため、測定しているもの。

※2 測定項目は、有害大気汚染物質測定方法マニュアル（平成23年3月 環境省）に基づき優先取組物質（11物質）を対象とした。

※3 参考値として、基準値は「有害大気汚染物質に係る環境基準（環境省）」、指針値は「有害大気汚染物質に係る健康リスクの低減を図るための指針（中央環境審議会）」を示す。

7 リサイクルセンター稼働実績

令和6年度

単位：t

収 集			持 込			合 計	再生資源								資源化率	処分委託			処分委託 割合
不燃	粗大不燃	不法投棄	不燃	粗大不燃	不法投棄		リ・プラザ	小型家電	金属 (充電池含)	びん	ペットボトル	容リ	塩ビ管等	合 計		残渣	処理困 難物等	合計	
393.74	14.91	1.52	17.61	50.19	1.22	479.19	0.42	11.66	21.83	0.00	0.81	94.22	0.00	128.94	25.8%	363.34	6.79	370.13	74.2%
457.62	13.30	1.82	22.00	53.02	2.36	550.12	0.52	7.14	20.72	0.00	0.68	95.28	0.00	124.34	22.9%	417.48	2.07	419.55	77.1%
355.07	13.59	1.17	14.62	33.31	2.67	420.43	0.40	5.35	16.45	0.00	0.72	81.97	0.00	104.89	26.1%	293.41	3.38	296.79	73.9%
396.83	13.49	1.62	15.72	38.07	2.37	468.10	0.29	5.84	17.38	0.00	0.96	85.04	0.00	109.51	24.3%	338.99	2.27	341.26	75.7%
373.11	12.93	1.44	18.87	42.03	1.01	449.39	0.48	6.37	16.40	0.00	0.95	91.66	0.00	115.86	26.5%	318.93	2.39	321.32	73.5%
344.15	10.37	1.46	12.94	33.98	2.87	405.77	0.43	6.14	12.86	0.00	0.98	86.80	0.00	107.21	25.3%	310.66	5.49	316.15	74.7%
417.75	10.71	1.27	15.23	42.29	1.78	489.03	0.42	5.38	16.16	0.00	0.60	76.22	0.00	98.78	24.0%	308.83	3.60	312.43	76.0%
365.94	13.36	1.25	19.40	45.14	3.80	448.89	0.47	8.00	19.53	0.00	0.76	89.30	0.00	118.06	23.9%	370.94	5.90	376.84	76.1%
386.75	15.18	1.61	25.21	56.61	3.24	488.60	0.57	9.72	20.28	0.00	0.78	88.34	0.00	119.69	23.8%	378.39	5.69	384.08	76.2%
448.32	13.57	1.48	25.11	42.02	2.55	533.05	0.52	7.29	20.06	0.00	0.57	94.41	0.00	122.85	24.0%	387.66	2.42	390.08	76.0%
339.39	9.98	1.59	17.36	38.37	3.14	409.83	0.44	6.54	18.39	0.00	0.70	78.20	0.00	104.27	26.0%	291.24	5.41	296.65	74.0%
368.30	13.39	1.37	17.61	41.49	2.15	444.31	0.55	6.59	19.07	21.05	0.88	90.60	0.00	138.74	30.5%	308.44	8.30	316.74	69.5%
4,646.97	154.78	17.60	221.68	516.52	29.16	5,586.71	5.51	86.02	219.13	21.05	9.39	1,052.04	0.00	1,393.14	25.2%	4,088.31	53.71	4,142.02	74.8%

令和5年度

単位：t

収 集			持 込			合 計	再生資源								資源化率	処分委託			処分委託 割合
不燃	粗大不燃	不法投棄	不燃	粗大不燃	不法投棄		リ・プラザ	小型家電	金属 (充電池含)	びん	ペットボトル	容リ	塩ビ管等	合 計		残渣	処理困 難物等	合計	
368.40	16.46	1.23	16.45	45.98	1.61	450.13	1.30	6.08	18.57	0.00	0.62	127.82	0.00	154.39	34.0%	297.58	2.65	300.23	66.0%
438.36	17.39	1.28	23.06	59.12	5.60	544.81	0.34	8.43	24.43	0.00	0.73	133.44	0.00	167.37	31.7%	352.83	7.25	360.08	68.3%
378.96	15.78	0.99	15.73	37.21	2.94	451.61	0.33	4.93	16.67	0.00	0.72	128.01	0.00	150.66	32.7%	306.06	4.63	310.69	67.3%
348.40	18.59	1.33	14.34	40.01	3.00	425.67	0.37	4.90	16.48	0.00	1.02	133.20	0.00	155.97	35.9%	276.00	3.03	279.03	64.1%
414.36	12.80	1.45	15.39	41.19	1.89	487.08	0.44	5.30	18.04	0.00	0.91	145.06	0.00	169.75	36.0%	295.16	6.95	302.11	64.0%
351.16	11.39	1.08	13.00	32.65	2.56	411.84	0.44	4.52	15.93	0.00	0.84	74.35	0.00	96.08	23.2%	312.26	5.97	318.23	76.8%
368.77	15.48	1.27	15.12	44.34	1.71	446.69	0.27	6.01	20.12	0.00	0.81	62.13	0.00	89.34	19.7%	359.06	4.56	363.62	80.3%
412.26	14.79	1.56	19.48	50.90	4.91	503.90	0.47	6.63	20.01	0.00	0.59	72.57	0.00	100.27	21.8%	355.65	3.42	359.07	78.2%
397.41	18.20	1.63	20.96	54.27	3.37	495.84	0.31	7.56	24.18	0.00	0.82	117.53	0.00	150.40	29.9%	350.52	2.05	352.57	70.1%
417.38	11.63	1.04	19.31	37.79	2.71	489.86	0.31	4.83	17.85	0.00	0.78	136.26	0.00	160.03	32.3%	330.26	5.52	335.78	67.7%
353.12	11.55	1.38	17.32	37.22	6.41	427.00	0.27	5.89	18.33	13.51	0.70	122.22	0.00	160.92	37.8%	264.25	0.98	265.23	62.2%
360.69	12.82	1.33	17.27	40.63	2.40	435.14	0.43	5.00	18.13	14.73	0.72	121.11	0.14	160.26	37.2%	263.40	7.63	271.03	62.8%
4,609.27	176.88	15.57	207.43	521.31	39.11	5,569.57	5.28	70.08	228.74	28.24	9.26	1,373.70	0.14	1,715.30	31.0%	3,763.03	54.64	3,817.67	69.0%

単位：t

収 集			持 込			合計	再生資源								資源化率	処分委託			処分委託 割合
不燃	粗大不燃	不法投棄	不燃	粗大不燃	不法投棄		リ・プラザ	小型家電	金属 (充電池含)	びん	ペットボトル	容リ	塩ビ管等	合 計		残渣	処理困 難物等	合計	
37.70	▲ 22.10	2.03	14.25	▲ 4.79	▲ 9.95	17.14	0.23	15.94	▲ 9.61	▲ 7.19	0.13	▲ 321.66	▲ 0.14	▲ 322.16	-	325.28	▲ 0.93	324.35	-
100.82%	87.51%	113.04%	106.87%	99.08%	74.56%	100.31%	104.36%	122.75%	95.80%	74.54%	101.40%	76.58%	皆増	81.22%	-	108.64%	98.30%	108.50%	-

令和 6 年度清掃工場等の運転管理状況について
③ 第二清掃工場

1	し尿等処理（収集）実績	39
（1）	各月単位	39
（2）	一日平均	40
（3）	過去 5 ヶ年度の実績	40
2	放流水水質測定結果	41
3	ばい煙等測定結果	43
4	地下水揚水量及び希釈倍率	45

※ 測定結果が測定下限値未満の場合は、測定下限値に「<」を付して示しています。

1 し尿等処理（収集）実績

（１）各月単位

令和6年度

単位：kl

月	投入量合計	生し尿	対合計比	浄化槽汚泥	対合計比
4	3,739.49	343.97	9.2%	3,395.52	90.8%
5	3,284.38	356.93	10.9%	2,927.45	89.1%
6	3,298.41	314.04	9.5%	2,984.37	90.5%
7	3,268.27	332.30	10.2%	2,935.97	89.8%
8	2,993.99	318.75	10.6%	2,675.24	89.4%
9	2,860.95	319.06	11.2%	2,541.89	88.8%
10	3,348.01	364.03	10.9%	2,983.98	89.1%
11	3,219.87	351.48	10.9%	2,868.39	89.1%
12	3,236.88	375.22	11.6%	2,861.66	88.4%
1	2,767.23	307.74	11.1%	2,459.49	88.9%
2	2,864.77	295.87	10.3%	2,568.90	89.7%
3	3,585.78	320.14	8.9%	3,265.64	91.1%
合計	38,468.03	3,999.53	10.4%	34,468.50	89.6%

生し尿： 2,486 世帯 浄化槽： 31,281世帯（令和7年3月31日現在）

令和5年度

単位：kl


月	投入量合計	生し尿	対合計比	浄化槽汚泥	対合計比
4	3,537.89	357.15	10.1%	3,180.74	89.9%
5	3,318.91	350.75	10.6%	2,968.16	89.4%
6	3,853.33	393.96	10.2%	3,459.37	89.8%
7	3,350.66	337.75	10.1%	3,012.91	89.9%
8	3,177.03	337.93	10.6%	2,839.10	89.4%
9	2,959.89	349.65	11.8%	2,610.24	88.2%
10	3,266.31	345.92	10.6%	2,920.39	89.4%
11	3,105.48	334.40	10.8%	2,771.08	89.2%
12	3,462.30	369.49	10.7%	3,092.81	89.3%
1	2,865.01	294.99	10.3%	2,570.02	89.7%
2	3,114.80	311.91	10.0%	2,802.89	90.0%
3	3,780.05	328.45	8.7%	3,451.60	91.3%
合計	39,791.66	4,112.35	10.3%	35,679.31	89.7%

生し尿： 2,524 世帯 浄化槽： 28,818 世帯（令和6年3月31日現在）

(2) 一日平均

単位：kl


月	投入量合計			生し尿			浄化槽汚泥		
	一日平均	前年実績	前年比	一日平均	前年実績	前年比	一日平均	前年実績	前年比
4	124.65	117.93	105.7%	11.47	11.91	96.3%	113.18	106.02	106.8%
5	105.95	107.06	99.0%	11.51	11.31	101.8%	94.43	95.75	98.6%
6	109.95	128.44	85.6%	10.47	13.13	79.7%	99.48	115.31	86.3%
7	105.43	108.09	97.5%	10.72	10.90	98.4%	94.71	97.19	97.4%
8	96.58	102.48	94.2%	10.28	10.90	94.3%	86.30	91.58	94.2%
9	95.37	98.66	96.7%	10.64	11.66	91.3%	84.73	87.01	97.4%
10	108.00	105.36	102.5%	11.74	11.16	105.2%	96.26	94.21	102.2%
11	107.33	103.52	103.7%	11.72	11.15	105.1%	95.61	92.37	103.5%
12	104.42	111.69	93.5%	12.10	11.92	101.6%	92.31	99.77	92.5%
1	89.27	92.42	96.6%	9.93	9.52	104.3%	79.34	82.90	95.7%
2	102.31	107.41	95.3%	10.57	10.76	98.2%	91.75	96.65	94.9%
3	115.67	121.94	94.9%	10.33	10.60	97.5%	105.34	111.34	94.6%
平均	105.39	108.72	96.9%	10.96	11.24	97.5%	94.43	97.48	96.9%

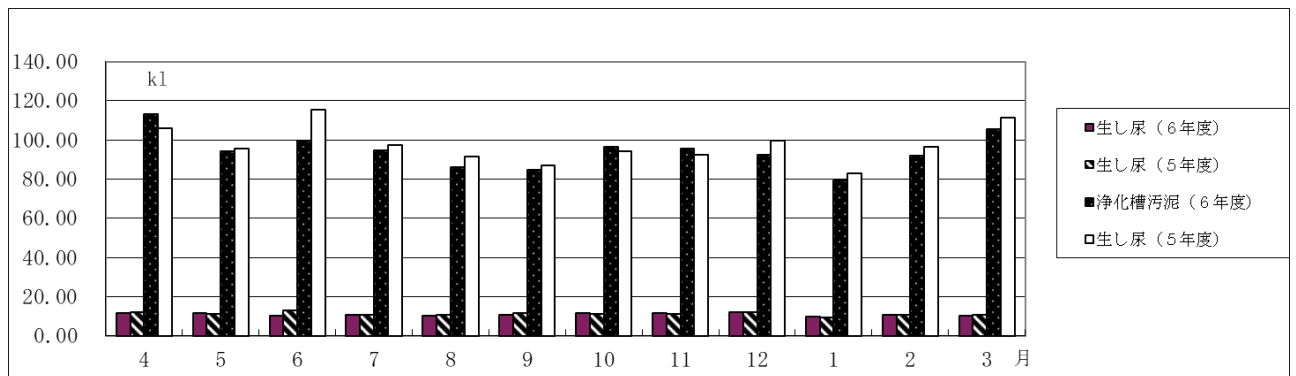

(3) 過去5ヶ年度の実績

単位：kl

年度	合計		生し尿			浄化槽汚泥		
	投入量	対元年度比	投入量	対元年度比	合計比	投入量	対元年度比	合計比
2	41,185.71	100.0%	4,176.33	100.0%	10.1%	37,009.38	100.0%	89.9%
3	41,232.69	100.1%	4,348.87	104.1%	10.5%	36,883.82	99.7%	89.5%
4	39,801.02	96.6%	4,297.14	102.9%	10.8%	35,503.88	95.9%	89.2%
5	39,791.66	96.6%	4,112.35	98.5%	10.3%	35,679.31	96.4%	89.7%
6	38,468.03	93.4%	3,999.53	95.8%	10.4%	34,468.50	93.1%	89.6%

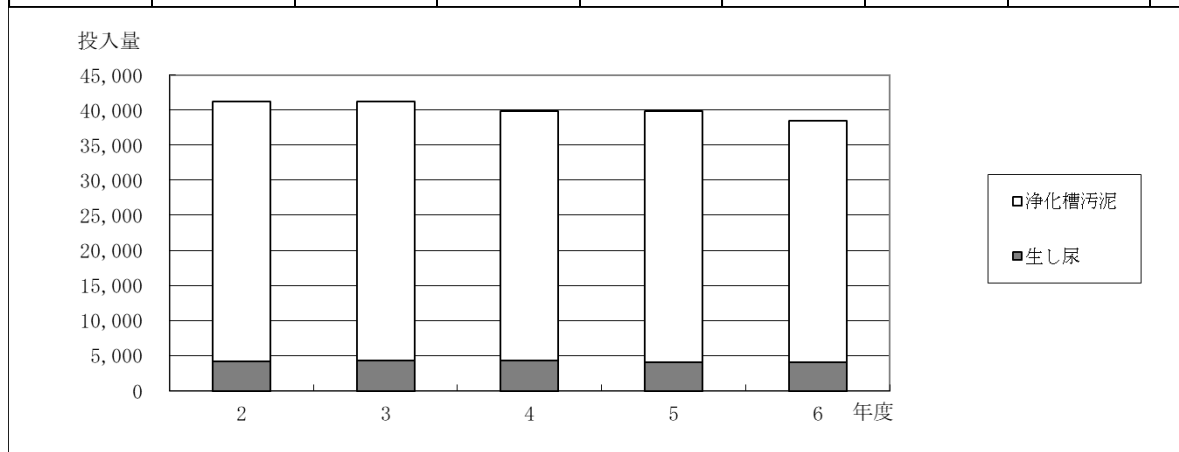

2 放流水水質測定結果

検査項目	pH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的 酸素要求量	COD 化学的 酸素要求量	SS 浮遊物質	大腸菌群数	T-N 全窒素 (国、県の規制なし)	T-P 全リン
単位		mg/l	mg/l	mg/l	個/cm ³	mg/l	mg/l
定量下限値	—	0.5	0.5	1.0	0	0.2	0.06
排出基準値（国）	5.8～8.6	160	160	200	3,000	参考値120	参考値16
排出基準値（千葉県）	5.8～8.6	10	10	20	3,000	参考値120	参考値16
排出基準値（野田市）	5.8～8.6	5	10	5	1,000	5	1

※「全窒素」・「全リン」は放流先の利根川が規制水域外のため、「参考値」は東京湾の基準値

測定日	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	T-N	T-P
R6.4.23	6.4	0.8	1.9	<0.5	0	1.2	0.06
R6.5.8	6.2	0.9	1.3	<0.5	0	1.5	<0.06
R6.6.7	6.7	0.8	0.7	<0.5	0	0.4	0.10
R6.7.12	6.8	<0.5	1.4	<0.5	0	0.9	0.07
R6.8.9	7.0	<0.5	<0.5	<0.5	0	0.4	0.06
R6.9.13	6.8	<0.5	0.8	<0.5	0	1.5	0.06
R6.10.11	6.9	<0.5	<0.5	<0.5	0	1.8	0.06
R6.11.15	6.6	<0.5	<0.5	<0.5	0	1.2	0.06
R6.12.18	6.7	<0.5	<0.5	<0.5	0	1.6	0.07
R7.1.21	6.3	<0.5	<0.5	<0.5	0	1.0	<0.06
R7.2.4	6.1	<0.5	<0.5	<0.5	0	0.9	<0.06
R7.3.4	6.9	<0.5	<0.5	<0.5	0	1.0	<0.06
評価	○	○	○	○	○	○	○

測定事業者

(株)永山環境科学研究所

(前年度)


測定日	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	T-N	T-P
R5.4.11	6.8	<0.5	<0.5	<0.5	0	0.3	0.11
R5.5.10	6.8	0.7	1.0	<0.5	0	4.2	0.09
R5.6.29	7.6	<0.5	<0.5	<0.5	0	1.8	0.08
R5.7.21	6.6	0.5	0.6	<0.5	0	0.7	0.11
R5.8.4	7.0	0.8	<0.5	<0.5	0	0.6	0.08
R5.9.8	6.9	<0.5	2.4	<0.5	0	1.2	0.13
R5.10.6	6.5	<0.5	1.5	<0.5	0	1.3	0.10
R5.11.10	6.9	<0.5	1.4	<0.5	0	1.9	0.10
R5.12.8	6.7	<0.5	<0.5	<0.5	0	2.4	0.07
R6.1.5	6.6	<0.5	<0.5	<0.5	0	3.8	<0.06
R6.2.2	6.6	<0.5	<0.5	<0.5	0	0.5	0.07
R6.3.19	6.4	1.8	3.0	<0.5	0	0.8	0.11
評価	○	○	○	○	○	○	○

測定事業者

(株)永山環境科学研究所


BOD分析値

単位：mg/l

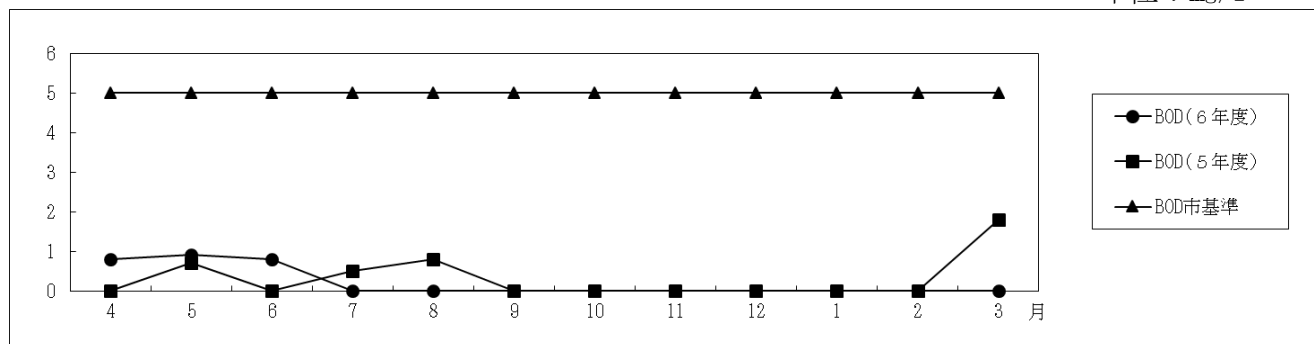


COD分析値

単位：mg/l

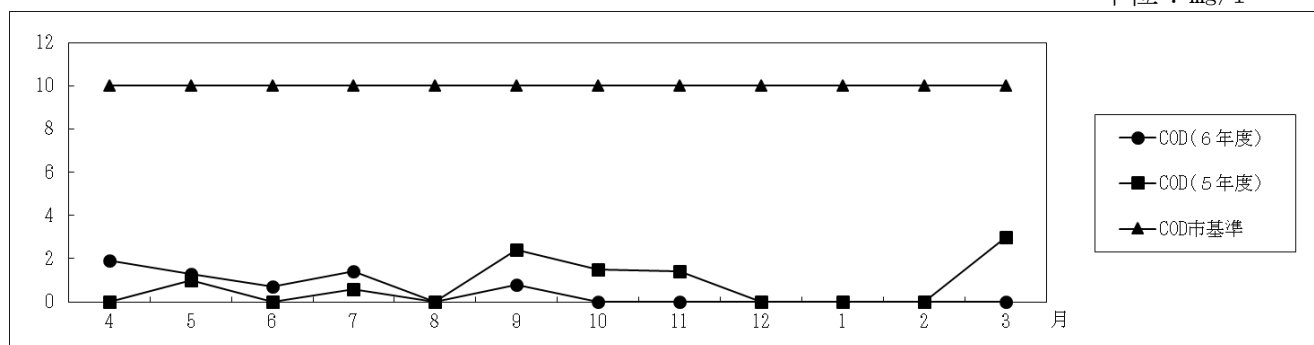


T-N分析値

単位：mg/l

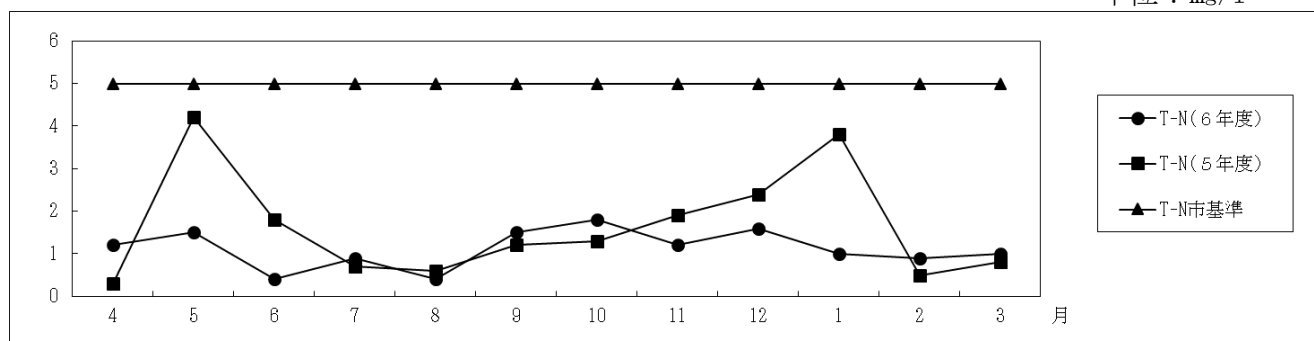

T-P分析値

単位：mg/l

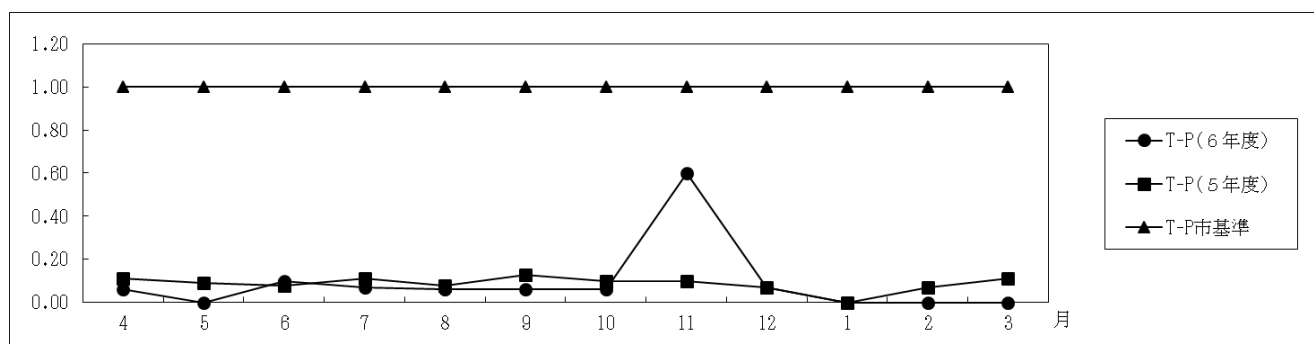

3 ばい煙等測定結果

夏測定

測定日：令和6年8月29日

測定項目	単位	排出 基準値 (国)	協定値	測定値	評価
硫黄酸化物濃度	ppm			10	—
硫黄酸化物排出量	m3N/h	k=9 (5.62)	k=9 (5.62)	0.11	○
ばいじん濃度	g/m3N			0.014	—
酸素12%換算値		0.25	0.25	0.023	○
塩化水素濃度	mg/m3N			7	—
酸素12%換算値		700	700	12	○
窒素酸化物濃度	ppm			48	—
酸素12%換算値		250	250	80	○

測定事業者：(株)永山環境科学研究所

(前年度)

測定日：令和5年8月25日

測定項目	単位	排出 基準値 (国)	協定値	測定値	評価
硫黄酸化物濃度	ppm			3	—
硫黄酸化物排出量	m3N/h	k=9 (5.62)	k=9 (5.62)	0.02	○
ばいじん濃度	g/m3N			0.003	—
酸素12%換算値		0.25	0.25	0.005	○
塩化水素濃度	mg/m3N			8	—
酸素12%換算値		700	700	14	○
窒素酸化物濃度	ppm			48	—
酸素12%換算値		250	250	75	○

測定事業者：(株)永山環境科学研究所

冬測定

測定日：令和6年12月26日

測定項目	単位	排出 基準値 (国)	協定値	測定値	評価
硫黄酸化物濃度	ppm			16	—
硫黄酸化物排出量	m3N/h	k=9 (5.62)	k=9 (5.62)	0.25	○
ばいじん濃度	g/m3N			0.020	—
酸素12%換算値		0.25	0.25	0.031	○
塩化水素濃度	mg/m3N			4	—
酸素12%換算値		700	700	8	○
窒素酸化物濃度	ppm			41	—
酸素12%換算値		250	250	73	○

測定事業者：(株)永山環境科学研究所

(前年度)

測定日：令和5年12月15日

測定項目	単位	排出 基準値 (国)	協定値	測定値	評価
硫黄酸化物濃度	ppm			9	—
硫黄酸化物排出量	m3N/h	k=9 (5.62)	k=9 (5.62)	0.09	○
ばいじん濃度	g/m3N			0.003	—
酸素12%換算値		0.25	0.25	0.004	○
塩化水素濃度	mg/m3N			5	—
酸素12%換算値		700	700	9	○
窒素酸化物濃度	ppm			44	—
酸素12%換算値		250	250	71	○

測定事業者：(株)永山環境科学研究所

4 地下水揚水量及び希釈倍率

令和6年度

(単位) 揚水量 : m³

搬入量 : kl

月	地下水揚水量 A	一日当たり 揚水量	希釈倍率	搬入量 B	一日当たり 投入量
4	11,876	395.9	4.2	3,740	124.7
5	14,846	478.9	5.5	3,284	105.9
6	17,196	573.2	6.2	3,298	109.9
7	15,313	494.0	5.7	3,268	105.4
8	15,607	503.5	6.2	2,994	96.6
9	15,365	512.2	6.4	2,861	95.4
10	17,998	580.6	6.4	3,348	108.0
11	17,422	580.7	6.4	3,220	107.3
12	16,829	542.9	6.2	3,237	104.4
1	14,549	469.3	6.3	2,767	89.3
2	13,772	491.9	5.8	2,865	102.3
3	18,542	598.1	6.2	3,586	115.7
合計	189,315	—	—	38,468	—
平均	15,776	518.7	5.9	3,206	105.4

※1 希釈倍率算出式 (A + B) ÷ B

※2 希釈倍率設計値 6.86 倍

令和5年度

(単位) 揚水量 : m³

搬入量 : kl

月	地下水揚水量 A	一日当たり 揚水量	希釈倍率	搬入量 B	一日当たり 投入量
4	10,557	351.9	4.0	3,538	117.9
5	8,414	271.4	3.5	3,319	107.1
6	10,248	341.6	3.7	3,853	128.4
7	11,696	377.3	4.5	3,351	108.1
8	12,666	408.6	5.0	3,177	102.5
9	13,419	447.3	5.5	2,960	98.7
10	13,617	439.3	5.2	3,266	105.4
11	11,936	397.9	4.8	3,105	103.5
12	13,768	444.1	5.0	3,462	111.7
1	13,899	448.4	5.9	2,865	92.4
2	14,258	491.7	5.6	3,115	107.4
3	11,848	382.2	4.1	3,780	121.9
合計	146,326	—	—	39,791	—
平均	12,194	399.8	4.7	3,316	108.7

※1 希釈倍率算出式 (A + B) ÷ B

※2 希釈倍率設計値 6.86 倍

清掃工場等の焼却灰等の測定結果について

市では、平成24年1月1日に全面施行された「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特別措置法」という。）並びに関係政省令、告示及び通知に基づき（準じて）、各施設から発生する焼却灰等の放射能濃度及び敷地境界等の空間放射線量を測定しています。

1 焼却灰等の放射能濃度の測定結果について P. 46

一定の要件に該当する一般廃棄物処理施設（清掃工場が該当する）から発生する焼却灰等の取扱いとしては、放射性セシウム濃度が8000Bq/kg以下の焼却灰については管理型最終処分場に埋立処分し、8000Bq/kgを超過する焼却灰等（「指定廃棄物」として環境大臣が指定）については国が責任をもって処分するものとしています。なお、指定廃棄物の処理に当たっては当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされています。

具体的には、放射性物質汚染対処特別措置法の規定により、一般廃棄物処理施設から発生する廃棄物（ばいじん、燃え殻）について、調査することが義務付けされています。ただし、規則に規定する一定要件に該当し、環境大臣の確認を受けたものは調査義務が免除されることになっており、清掃工場が該当しますが、埋立処分を委託している最終処分場からの要請により毎月1回測定しているものです。

（※第二清掃工場については調査義務対象施設に該当しませんが、他の施設と同様に焼却灰の最終処分を委託していることから、測定を実施しています。）

2 排ガス等の放射能濃度の測定結果について P. 47

1の焼却灰等の放射能濃度の調査義務が免除されていることから、特別の維持管理基準^{※1}も適用除外となりますが、安全・安心を確認するため、年2回、放射能濃度を測定しているものです。

※1 … ①排ガス、②放流水の放射能濃度

3 各施設の敷地境界放射線量の測定結果について P. 48～49

(1) 敷地境界の放射線量の測定結果

1の焼却灰等の放射能濃度の調査義務が免除されていることから、特別の維持管理基準も適用除外となりますが、安全・安心を確認するため、毎月1回、敷地境界の放射線量を測定しているものです。

(2) 除染作業により生じた一般廃棄物仮置き場周囲の放射線量の測定結果

野田市放射性物質除染計画に基づき実施している公共施設や戸建て住宅等の除染作業に伴い生じる廃棄物等のうち、一般廃棄物（落葉、枯草、木、芝等）について、清掃工場敷地内の仮置き場に保管していることから、放射性物質汚染対処特別措置法の規定に準じて、仮置き場周囲の保管開始前後の放射線量を測定しているものです。

1 焼却灰等の放射能濃度の測定結果について

2 施設の焼却灰等について放射能濃度の測定を行っています。その結果、いずれも一時保管などの措置が必要となる国の基準（8000ベクレル/kg）を下回っています。

単位：Bq（ベクレル）/kg

測定施設	測定品目	試料採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム			評価
				CS-134	CS-137	合計	
清掃工場	飛灰固化物※ ¹	R6. 4. 17	不検出	不検出	120	120	○
		R6. 5. 10	不検出	不検出	100	100	○
		R6. 6. 10	不検出	不検出	110	110	○
		R6. 7. 12	不検出	不検出	71	71	○
		R6. 8. 9	不検出	不検出	55	55	○
		R6. 9. 10	不検出	不検出	42	42	○
		R6. 10. 11	不検出	不検出	66	66	○
		R6. 11. 11	不検出	不検出	60	60	○
		R6. 12. 10	不検出	不検出	55	55	○
		R7. 1. 14	不検出	不検出	32	32	○
		R7. 2. 10	不検出	不検出	43	43	○
		R7. 3. 10	不検出	不検出	48	48	○
	主灰※ ²	R6. 4. 17	不検出	不検出	37	37	○
		R6. 5. 10	不検出	不検出	24	24	○
		R6. 6. 10	不検出	不検出	33	33	○
		R6. 7. 12	不検出	不検出	15	15	○
		R6. 8. 9	不検出	不検出	14	14	○
		R6. 9. 10	不検出	不検出	17	17	○
		R6. 10. 11	不検出	不検出	14	14	○
		R6. 11. 11	不検出	不検出	13	13	○
		R6. 12. 10	不検出	不検出	15	15	○
		R7. 1. 14	不検出	不検出	不検出	不検出	○
		R7. 2. 10	不検出	不検出	不検出	不検出	○
		R7. 3. 10	不検出	不検出	不検出	不検出	○
第二清掃工場 (し尿処理場)	主灰※ ²	R6. 4. 16	不検出	不検出	140	140	○
		R6. 5. 10	不検出	不検出	120	120	○
		R6. 6. 10	不検出	不検出	86	86	○
		R6. 7. 12	不検出	不検出	99	99	○
		R6. 8. 9	不検出	不検出	84	84	○
		R6. 9. 11	不検出	不検出	84	84	○
		R6. 10. 11	不検出	不検出	170	170	○
		R6. 11. 11	不検出	不検出	150	150	○
		R6. 12. 10	不検出	不検出	130	130	○
		R7. 1. 14	不検出	不検出	87	87	○
		R7. 2. 10	不検出	不検出	93	93	○
		R7. 3. 10	不検出	不検出	130	130	○

測定事業者：㈱環境研究センター

測定品目の説明

※¹ 焼却処理過程において集塵機などで捕集した排ガスに含まれるばいじん（飛灰）をセメントや薬剤等により固化したもの

※² 焼却後に残った灰状の燃え殻

2 排ガス等の放射能濃度の測定結果について

2 施設において、排ガス及び放流水中の放射能濃度の測定を行い、いずれの箇所からも放射性物質（放射性セシウム 134・137）は検出されませんでした。

（1）排ガス

測定施設	採取日	試料名	検出下限値	評価
清掃工場	令和 6 年 4 月 19 日	1・2 号焼却炉煙突 (ろ紙部・ドレン部)	0.5Bq/m ³ N	○
第二清掃工場	令和 6 年 10 月 11 日	焼却炉煙突 (ろ紙部・ドレン部・活性炭部)	0.5Bq/m ³ N	○

測定事業者：㈱環境研究センター

（2）放流水

測定施設	採取日	試料名	検出下限値	評価
第二清掃工場	令和 6 年 9 月 11 日	放流水	5 Bq/L	○

測定事業者：㈱環境研究センター

※ 清掃工場ではプラント排水を処理後に工場内で再利用しているため、測定を実施していません。

3 各施設の敷地境界及び一般廃棄物仮置き場周囲の放射線量の測定結果について

3施設の敷地境界及び除染作業により生じた一般廃棄物仮置き場周囲の空間放射線量を測定しました。すべての地点で市独自基準の測定高5 cmで0.23 マイクロシーベルト以下となっています。

(1) 敷地境界の放射線量の測定結果

測定日：令和7年3月25日 天気：晴れ (清掃工場)
 測定日：令和7年3月25日 天気：晴れ (リサイクルセンター)
 測定日：令和7年3月25日 天気：晴れ (第二清掃工場)
 測定器：Mr. Gamma A2700 型 単位： μSv (マイクロシーベルト) / 時

測定施設	測定場所	地面の形状	測定高さ			評価
			100 cm	50 cm	5 cm	
清掃工場	① 構内通路	アスファルト	0.03	0.03	0.03	○
	② 構内通路	アスファルト	0.05	0.05	0.05	○
	③ 駐車場	アスファルト	0.05	0.05	0.05	○
	④ 正門前	アスファルト	0.03	0.03	0.02	○
	⑤ 構内通路	アスファルト	0.04	0.04	0.04	○
リサイクルセンター	① 西側境界	アスファルト	0.04	0.04	0.04	○
	② 北側境界	アスファルト	0.03	0.04	0.04	○
	③ 正門前	アスファルト	0.03	0.04	0.05	○
	④ 南側境界	アスファルト	0.04	0.04	0.04	○
	⑤ 構内通路	アスファルト	0.04	0.04	0.05	○
第二清掃工場 (し尿処理場)	① 西側境界	土	0.04	0.04	0.05	○
	② 南側境界	芝	0.04	0.04	0.04	○
	③ 北側境界	草	0.04	0.04	0.04	○
	④ 東側境界	草	0.04	0.04	0.04	○
	⑤ 構内通路	アスファルト	0.03	0.03	0.04	○

測定者：清掃管理課の職員

(2) 除染作業により生じた一般廃棄物仮置き場周囲の放射線量の測定結果


《測定器》 Mr. Gamma A 2 7 0 0 型 (クリアパルス(株)製)

単位： μ S v (マイクロシーベルト) / 時


測定施設	測定場所	仮置き前			仮置き後（直近）			評価
		測定日：平成 24 年 4 月 20 日（金）			測定日：令和 7 年 2 月 13 日（木）			
		天候：晴れ			天候：晴れ			
		測定高さ			測定高さ			
		100 cm	50 cm	5 cm	100 cm	50 cm	5 cm	
清掃工場	A	0.12	0.13	0.16	0.08	0.08	0.05	○
	B	0.13	0.13	0.12	0.09	0.07	0.06	○
	C	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	○
	D	0.10	0.11	0.11	0.07	0.06	0.08	○

測定者：環境保全課職員


清掃工場での測定箇所図

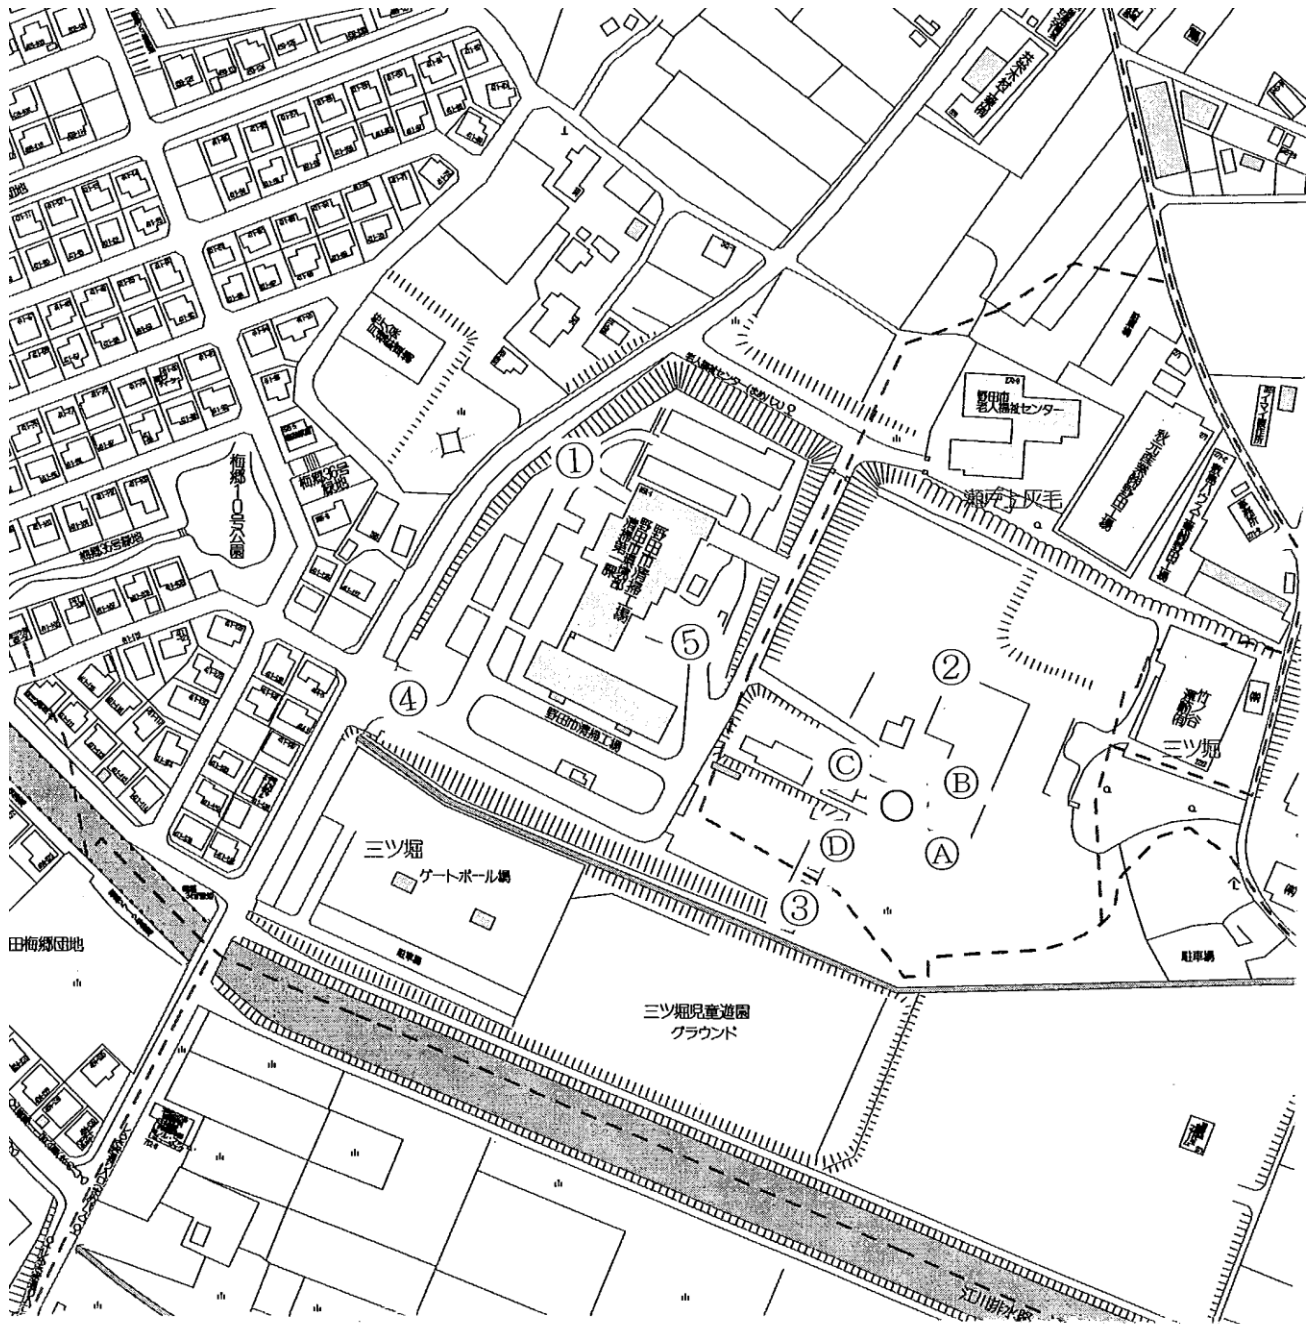

リサイクルセンターでの測定箇所図

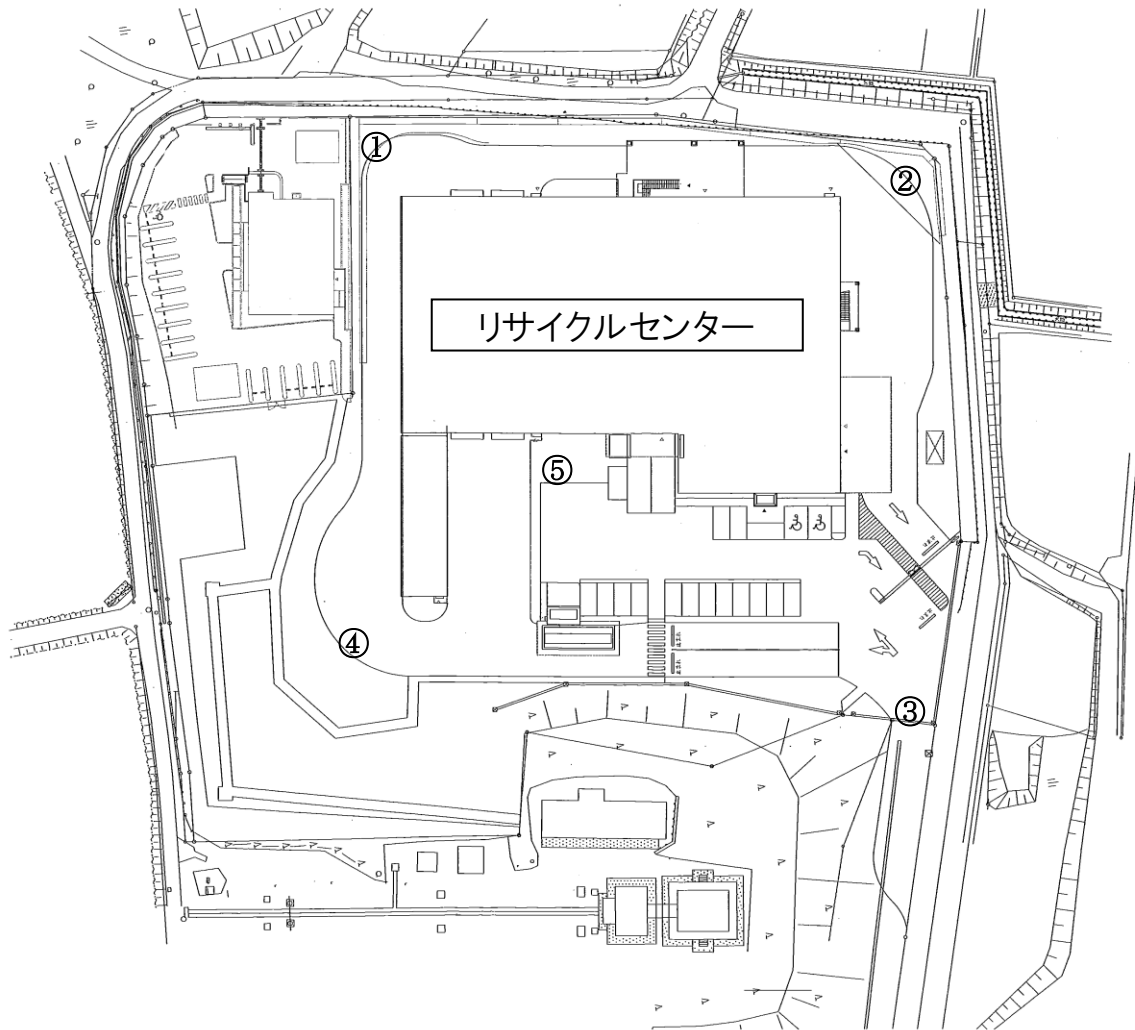

第二清掃工場での測定箇所図

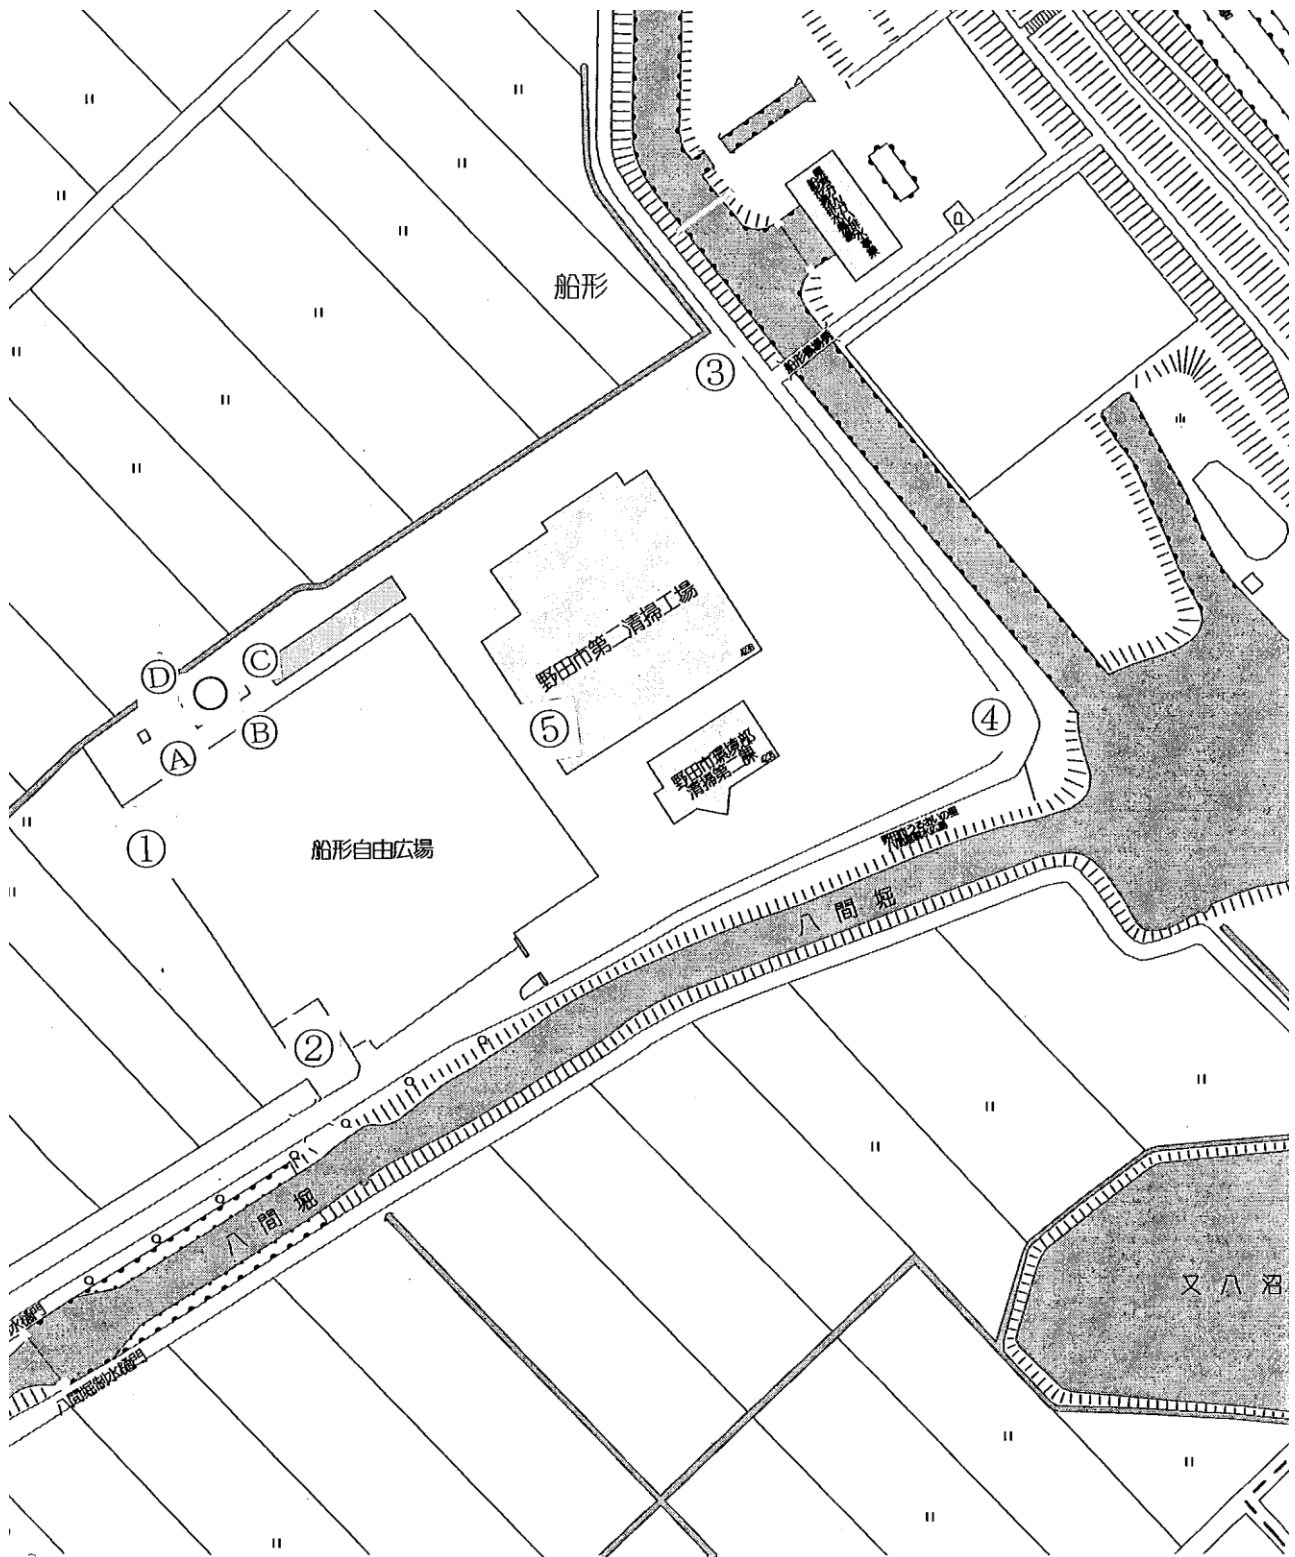

令和 7 年度清掃工場等の施設修繕等の予定について

① 清掃工場

	区分	種別		実施頻度
点 検 整 備 関 係	機械設備	1	灰押出装置	1 年毎（定期）
		2	消防設備	1 年毎（法定総合） 6 ヶ月毎（法定機器）
		3	空気圧縮機	点 検
		4	助燃装置	点 検
		5	減温装置	点 検
	電気設備	1	受配電設備	1 年毎（法定）
		2	現場制御盤	1 年毎（定期）
	計装設備	1	電油式操作器	1 年毎（定期）
		2	NOX, SO ₂ , CO, O ₂ 分析計	1 年毎（定期）
		3	HCL 分析計	1 年毎（定期）
		4	ばいじん計	1 年毎（定期）
修 繕 関 係	工場施設	1	焼却炉耐火物	修 繕
		2	ろ過式集塵装置	1 年毎（定期）
		3	ストーカ、フィーダ	修 繕
		4	燃焼ガス冷却設備	更 新

令和 7 年度清掃工場等の施設修繕等の予定について

② リサイクルセンター

区 分		種 別		実施頻度
点検整備関係	機械設備	1	エレベータ	1 年毎（法定） 4 ヶ月毎（定期）
		2	消防設備	1 年毎（法定総合） 6 ヶ月毎（法定機器）
	電気設備	1	受配電・使用設備	1 年毎（法定） 2 ヶ月（定期）
修繕関係	センター施設	1	プラスチック製容器包装圧縮梱包機払い出し部	修繕
		2	粗大ごみ受け入れコンベヤ	修繕
		3	中央制御室パソコン	更新
		4	破袋機揺動刃	修繕
		5	残渣搬出装置	修繕

令和 7 年度清掃工場等の施設修繕等の予定について

③ 第二清掃工場


	区分	種別		実施頻度
点 検 整 備 関 係	機械設備	1	汚泥処理用各種ポンプ	1 年毎
		2	循環液移送ポンプ保守点検	1 年毎
		3	地下タンク法定検査	1 年毎
		4	工業計器保守点検	1 年毎
		5	活性炭吸着塔	活性炭等交換
		6	消防設備	1 年毎（法定総合） 6 ヶ月毎（法定機器）
修 繕 関 係	工場施設	1	砂ろ過原水ポンプ	更 新
		2	凝集槽沈殿槽ポリマ注入ポンプ	更 新
		3	スクリープレス整備	修 繕
		4	ドラムスクリーン整備	修 繕
		5	汚泥脱水機	修 繕
		6	攪拌ブロー	更 新
		7	スクラバ循環水ポンプユニット	更 新
		8	スクラバ排水移送ポンプユニット	更 新

設備概要


- | | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| ① ごみ計量機 | ⑪ ストーカ用油圧ユニット | ⑳ 温水発生器 |
| ② プラットホーム | ⑫ ストーカ落下灰コンベア | ㉒ ろ過式集塵装置 工場施設2 |
| ③ ごみ投入扉 | ㉓ 灰押出装置 機械設備1 | ㉔ 誘引送風機 |
| ④ ごみピット | ⑭ 灰ピット | ㉕ 煙突 |
| ⑤ ごみクレーン | ⑮ 灰クレーン | ㉖ 排水処理設備 |
| ⑥ 投入ホッパ | ㉗ 助燃装置 機械設備4 | ㉘ 減温装置 機械設備5 |
| ㉙ フィーダ 工場施設3 | ㉚ ガス冷却室 工場施設4 | ㉛ 中央操作室 |
| ㉜ 乾燥ストーカ 工場施設3 | ㉝ 噴射ノズル | ㉞ 破碎機 |
| ㉟ 燃焼ストーカ 工場施設3 | ㊱ 押込送風機 | ㊲ 焼却炉 工場施設1 |
| ㊳ 後燃焼ストーカ | ㊴ 空気予熱器 | |

焼却炉フローシート


- ごみの流れ →
 灰の流れ →
 ガスの流れ →
 空気の流れ →
 水の流れ →

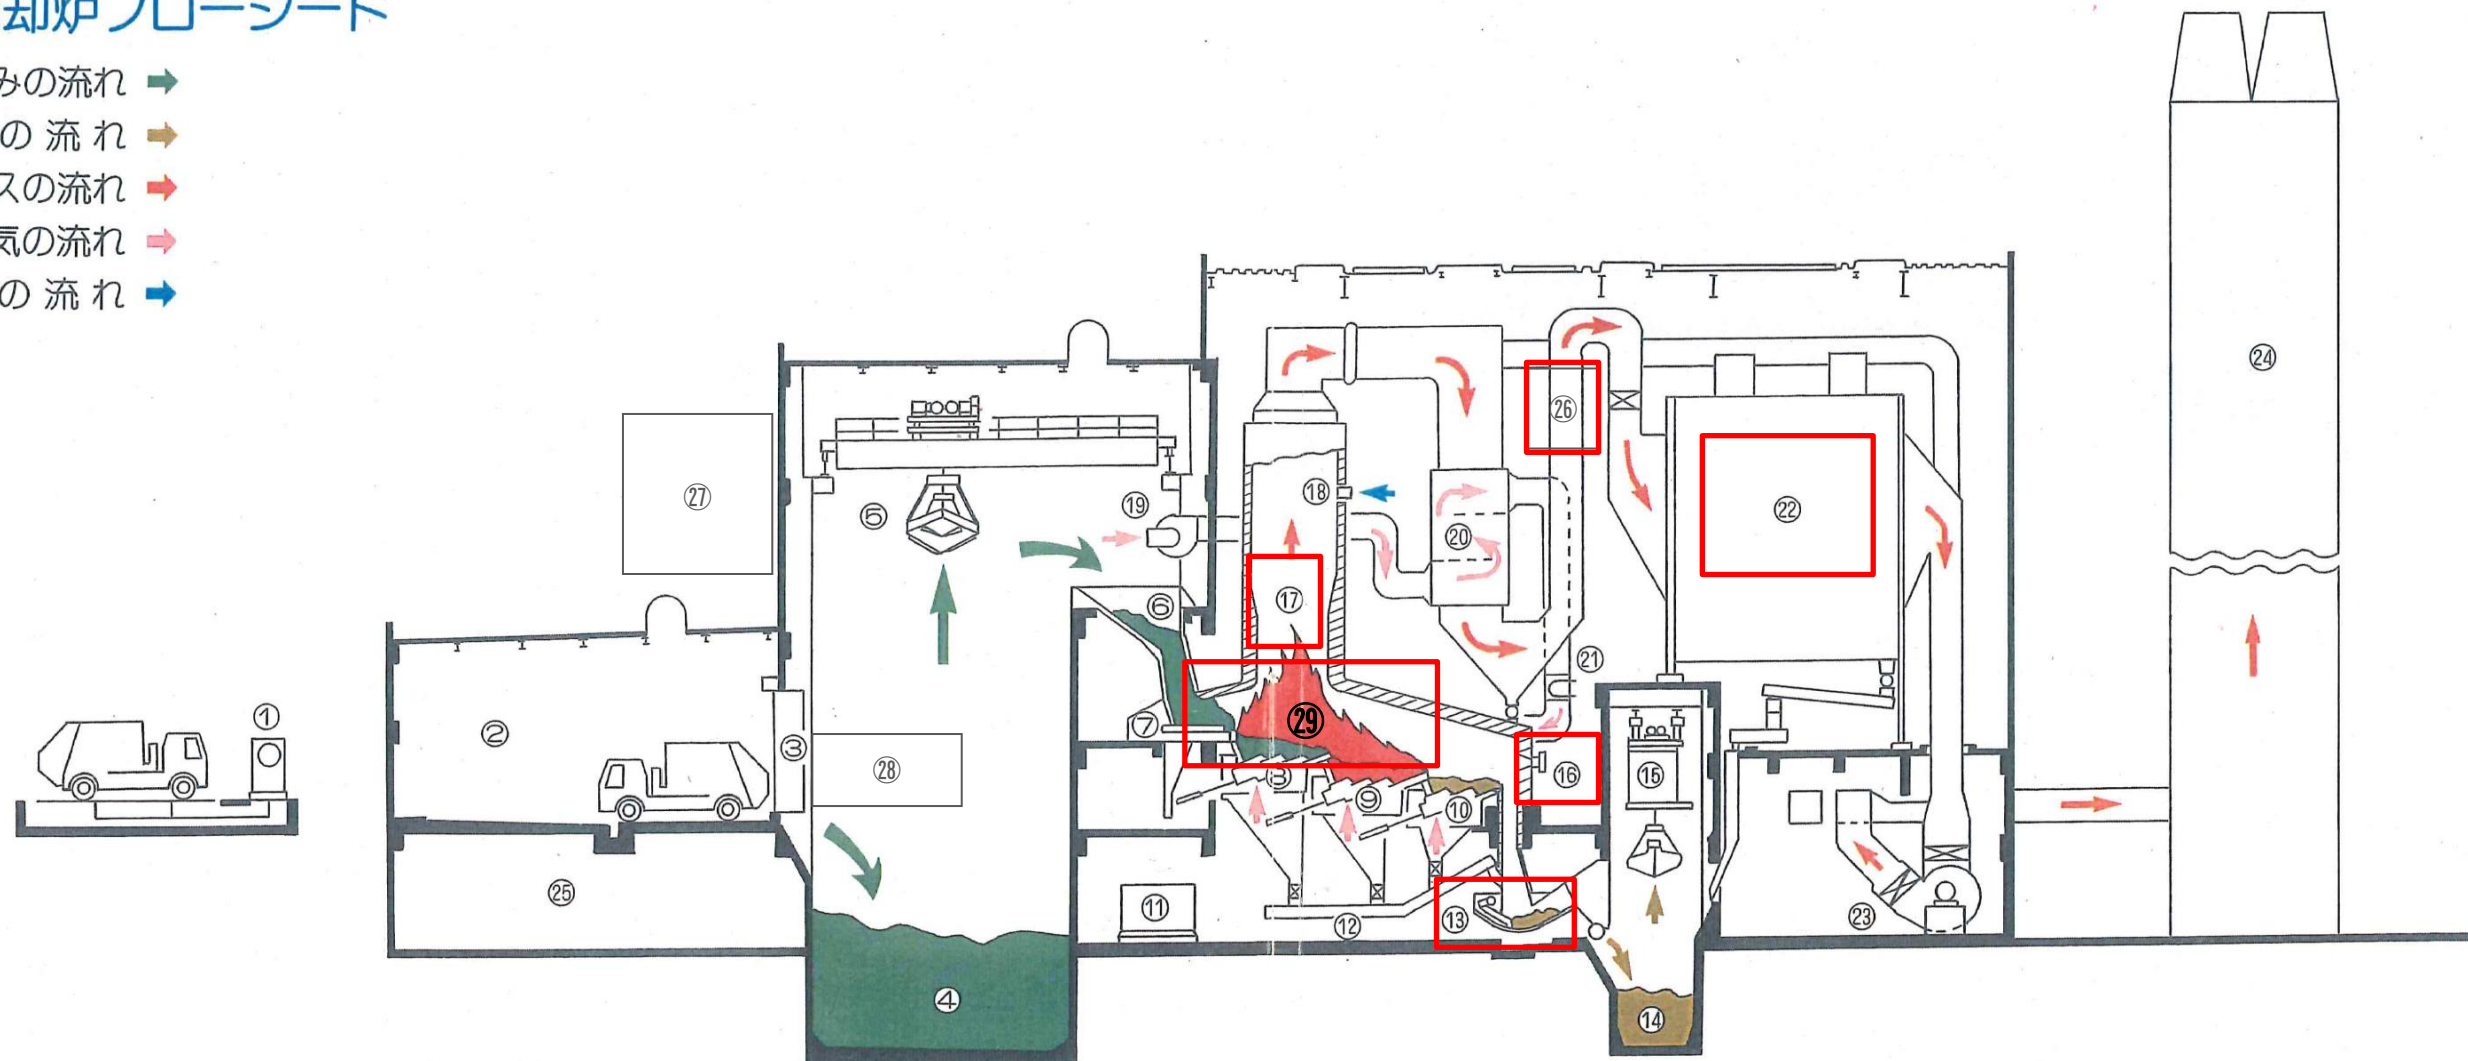

令和7年度 清掃工場等の施設修繕等の予定箇所図 ②リサイクルセンター

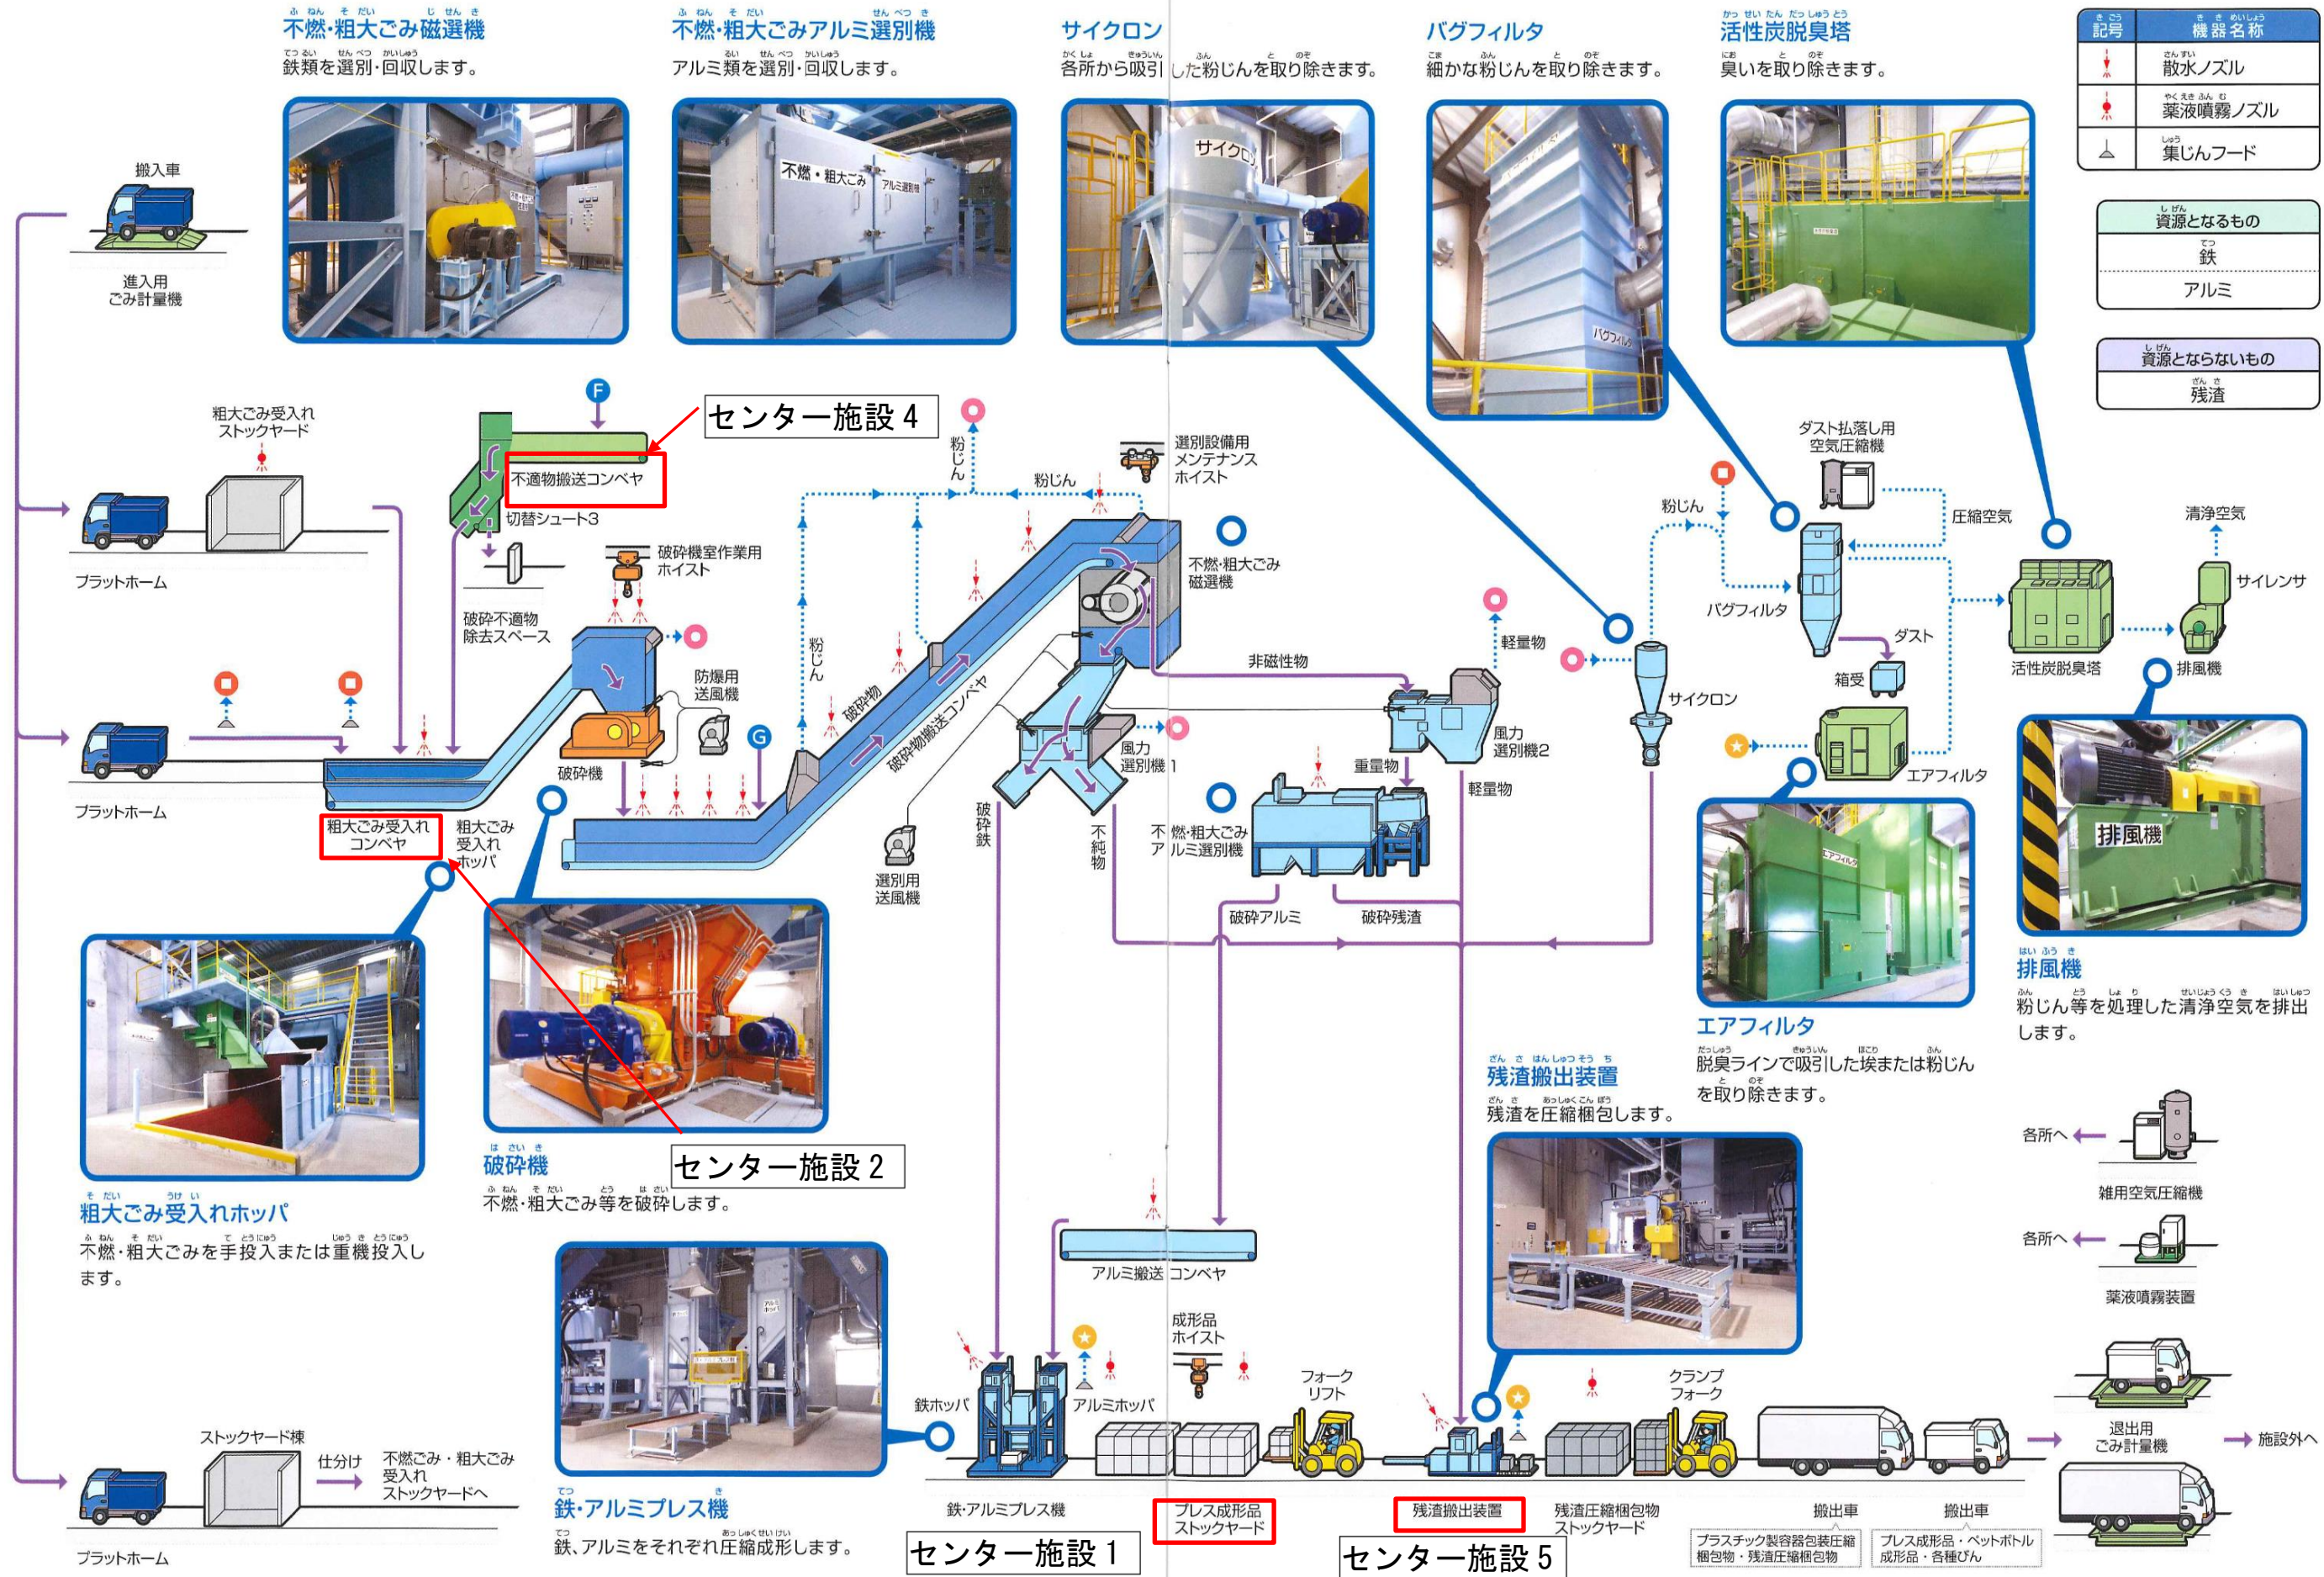

令和7年度 清掃工場等の施設修繕等の予定箇所図 ③第二清掃工場

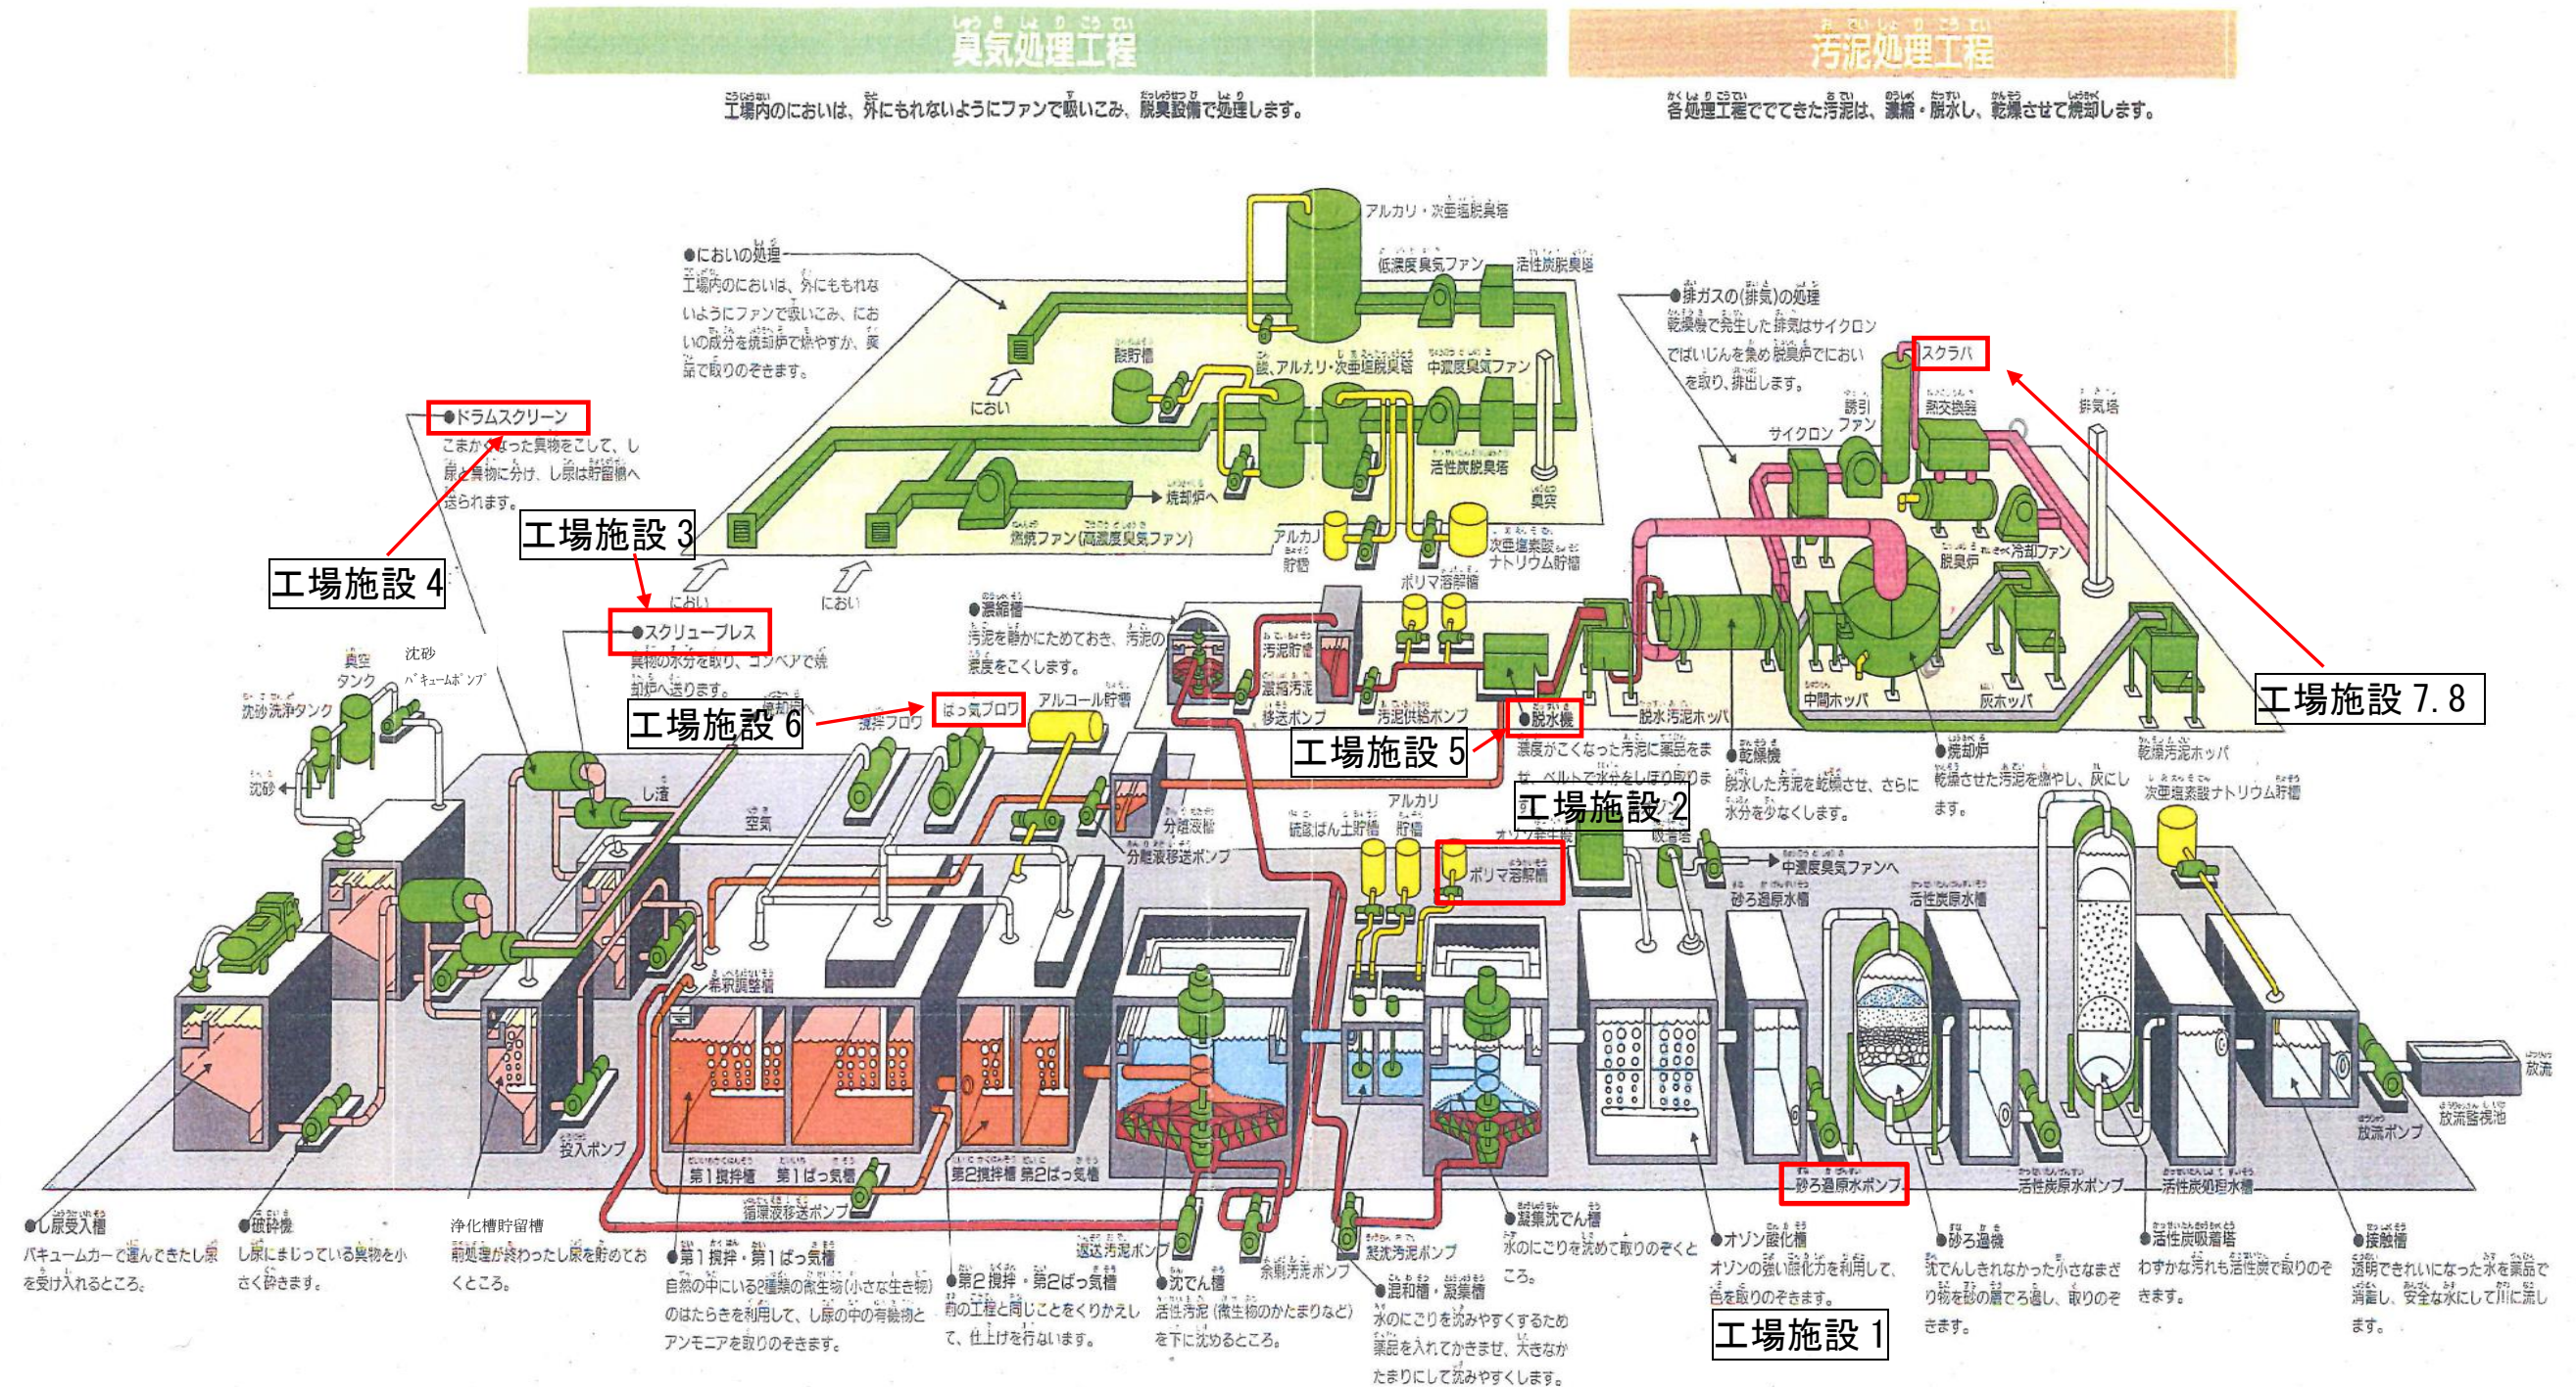

受入・貯留工程
集めたし尿や浄化槽の汚泥から、小石や砂を取りのぞきます。また、異物は小さく砕いて、脱水します。

1次・2次処理工程
デニバック・プロセスという処理方法によって、し尿のアンモニアや汚れを取りのぞきます。

高度処理工程
処理された水に残っているわずかな汚れや色を完全に取のぞき、きれいな水にして川に流します。

清掃工場基幹的設備等改良工事に伴う主な修繕箇所概要

※ 基本的に焼却能力等の変更は行わず、施設の老朽化による大規模修繕を実施し、清掃工場の長寿命化を図る。

(毎年、部分修繕を実施してきたものを一体的に大規模修繕するもの)

ごみピット関連

1. ごみ投入扉
 - ・ごみピットへの投入口の扉の老朽化による修繕工事
2. ごみクレーン
 - ・ごみピットから焼却炉へ運ぶごみクレーンの老朽化による修繕工事
(2基)

焼却炉関連

3. ストーカ用油圧ユニット
 - ・ストーカ内の作動ユニットの老朽化による修繕工事
4. 助燃バーナ
5. 再燃バーナ
 - ・焼却炉のバーナの老朽化による修繕工事
6. 減温用送風機
7. 押込送風機
8. 二次送風機
 - ・ごみを押込むための送風機及び焼却後の蒸気の温度を下げるための送風機の老朽化による修繕工事
9. ストーカ落下灰コンベア
 - ・焼却後の灰を運ぶコンベアの老朽化による修繕工事

焼却灰処理関連

10. 灰押出装置
 - ・焼却灰を灰ピットに押出す機械の老朽化による修繕工事
11. 灰クレーン
 - ・灰ピットに蓄積されている焼却灰を灰運搬車に積込むためのクレーンの老朽化による修繕工事

電気系統関連

- 12. 高圧配電盤
- 13. 変圧器
 - ・清掃工場の中核である電気設備の老朽化による修繕工事

その他

- 14. 中央監視盤
 - ・中央操作室の監視盤の老朽化による修繕工事及びアナログからデジタルに変更
- 15. 粗大ごみ破碎機
 - ・樹木等の受入れサイズ等を緩和するための機械更新
- 16. 計量機進入経路
 - ・計量の出入口を分散し、市民の利便性の向上及び混雑時の渋滞緩和を図るための進入路及び計量室の改良工事
- 17. 工場棟建物
 - ・修繕工事に伴う機器の入替えによる建物修繕及び老朽化に伴う一部修繕等